

Beskrivning funktioner, IQlogic

Innehållsförteckning

Allmänt

Styrning	178
Avläsning	178
Handterminal IQnavigator och vyhantering	179
Instrumentpanel	179
Loggdiagram	180
Flödesschema	180
Informationssidor, inbyggd funktionsbeskrivning	181
Huvudinställning	181

Luftflöde

Reglertyp	182
Optimize	182
Börvärdesförskjutning	182
Luftinjustering	182
Uteluftskompensering	183
Booster don	183
Automatiska funktioner	183
GOLD Multilogic	184

Temperatur

FRT-reglering	185
Tilluftsreglering	186
Frånlufts-/rumsreglering	186
Säsongsstyrd temperaturreglering	186
URF-reglering	187
URT-reglering	187
Nattkompensering	188
Börvärdesförskjutning	188
Neutralzon	188
Daggpunktskompenserad tilluft	188
Externa temperaturgivare	188
Reglersekvens	189
Min. avluft	189
Heating Boost	190
Cooling Boost	190
Intermittent nattvärme	191
Morning Boost	191
Sommarnattkyla	191
Nedreglering (luftflöde/tryck)	191

Tid och schema

Tid och schema	192
----------------------	-----

Energiövervakning

Energiövervakning	193
-------------------------	-----

Filter

Filter	194
--------------	-----

Programvara

Programvara	194
-------------------	-----

Språk

Språk	194
-------------	-----

Larmhantering

Larmhantering	195
---------------------	-----

Logg

Logg	197
------------	-----

Luftbehandlingsaggregat

Inställningar	197
Fläktstatus	197
Drifttid	197
VOC-/CO ₂ -givare	197
Automatiska funktioner	197

Värme

Förvärmning av luft	198
Extra reglersekvens 1 och 2	198
Kombibatteri	198
Eftervärme	199
Season Heat	199
Temperaturreglering Xzone	200

Kyla

Extra reglersekvens 1 och 2	201
Kyla	201
Temperaturreglering Xzone	202
COOL DX	202
Fördröjningstider	202
Uteluft, gränser	202
Luftflöde, gränser	202

Värmeväxlare

Styrning	203
Carry over control	203
AQC, Air Quality Control	203
Verkningsgradsmätning	203
Avfrostning (rot. vvx)	203
Automatiska funktioner	204

HC

HC	205
----------	-----

SMART Link

SMART Link	206
SMART Link+	207

Luftfuktighet

Befuktning	208
Avfuktning	208
Hygrostatisk rotorstyrning	208

ReCO₂

ReCO ₂	209
-------------------------	-----

All Year Comfort (AYC)

All Year Comfort	210
------------------------	-----

MIRU

MIRUVENT - GOLD	211
-----------------------	-----

Ingångar/Utgångar

Ingångar/Utgångar	213
-------------------------	-----

Kommunikation

Kommunikation	214
---------------------	-----

Grundinställning

Grundinställning	215
------------------------	-----

Manuell test

Manuell test	216
--------------------	-----

IQnavigator

IQnavigator (handterminal)	216
----------------------------------	-----

Filhanterare

Filhanterare	216
--------------------	-----

Beskrivning funktioner

Allmänt

Styrning

Via handterminalen styrs GOLD till olika driftsfall.

Normalt går aggregatet på automatikdrift och styrs då via det interna kopplingsuret.

Det är också möjligt att externt styra aggregatet till låg- eller högfart utöver ordinarie driftstider.

Via handterminalen kan man manuellt stoppa aggregatet eller styra det på låg- eller högfart.

Extern brytning stoppar aggregatet, vilket ger möjlighet att fjärrstoppa aggregatet.

Styrning och matning (24 V) av spjäll sker via plint på GOLD-aggregatets styrenhet. Spjäll öppnar vid start av aggregat och stänger vid stoppat aggregat.

Avläsning

Aktuella driftsvärden och inställningar som flöden, temperaturer, reglersekvensernas utgångsvärden, status på in- och utgångar, filtertryck, SFP-värden, energiövervakning samt larmhistorik etc kan avläsas under respektive funktion i handterminalen.

Beskrivning funktioner

Allmänt

Handterminal IQnavigator och vyhantering

Handterminalen, IQnavigator, har 7" pekskärm och är mycket enkel och överskådlig att använda. Igångkörning och inställningar sker intuitivt och stegvis. Flödesbilder och hjälptexter för funktioner samt larm finns alltid till hands.

Handterminalen är försedd med en tre meter lång anslutningskabel som ansluts via snabbkoppling till aggregatets styrenhet.

Aggregatets styrenhet är som standard försedd med WLAN-antenn. Det gör det möjligt att enkelt ansluta dator, läsplatta eller mobiltelefon via Wi-Fi, och erhålla samma vyhantering som i handterminalen.

Inställda värden lagras och berörs ej av strömavbrott.



Instrumentpanel

Instrumentpanelen visas normalt i handterminalen om ingen annan vy har valts.

Flödesschema

Flödesschema visar grundaggregatet med möjlighet att läsa börvärden/ärvärden för temperaturer, tryck, flöden och utsignaler. För korrekt visning kan flödesschemat konfigureras med avseende på typ av värmeväxlare, höger-/vänsterutförande samt fläktposition.

Aktuell driftsstatus


Aktuell driftsstatus kan avläsas. Här indikeras och visas även övriga specifika driftsfall som påverkar ordinarie driftstatus, t ex sommarnattkyla, uppstartsekvens, efterkyllning av elektrisk luftvärmare, kylåtervinning, intermittent nattdrift m.m.

Ändring av drift

Från instrumentpanelen sker start och stopp av aggregatet eller växling till manuell eller automatisk drift.

Larmlogg

Under larmlogg kan aktiva larm, väntande larm och larmhistorik avläsas (50 senaste).

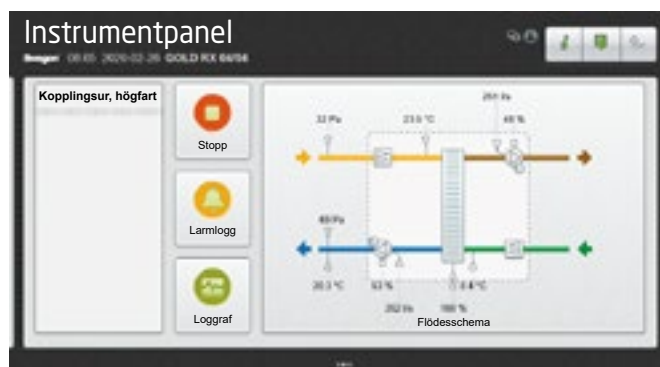

Beskrivning funktioner

Allmänt

Loggdiagram

Ett antal parametrar kan läsas av i diagramform. Upp till fyra signaler kan fritt väljas och avläsas i handterminalen och upp till sex signaler kan fritt väljas och avläsas via den inbyggda webbsidan. Loggdiagrammets tidsintervall kan väljas 4 timmar, dag, vecka, månad eller år.


Via en markör är det möjligt att, vid ett specifikt datum och en specifik tidpunkt, läsa värden för valda signaler.

Det är även möjligt att välja att markera en av signalerna så att den visas med en fetare linje i loggdiagrammet.

Signalernas upplösning justeras automatiskt. Detta innebär att signalens amplitud anpassas till diagrammets höjd inom valt tidsintervall.

Loggdiagram kan väljas i två typer, historik eller realtid.

GOLD-aggregatets styrenhet är som standard försett med ett SD-kort som långtidslagar samtliga parametrar.

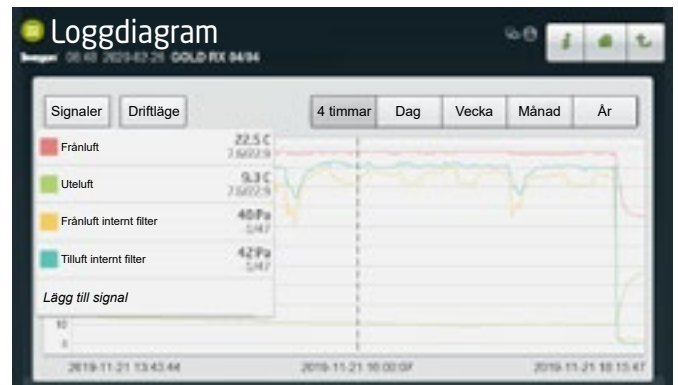

Flödesschema


Genom att trycka på instrumentpanelens ordinarie flödesschema visas ett komplett flödesschema med samtliga ingående tillbehör. Aktuella ärvärden, utsignaler och börvärden visas även för dessa.

Flödesschema är redigerbart.

Positioner för komponenter kan ändras, till exempel inbördes ordning mellan luftvärmare och luftkylare.

Komponenter som inte automatiskt genereras kan väljas.

På webbsidan kan symbolnamn visas som Original eller Anpassad. Symbolnamnen kan importeras från produktvalsprogram AHU Design.

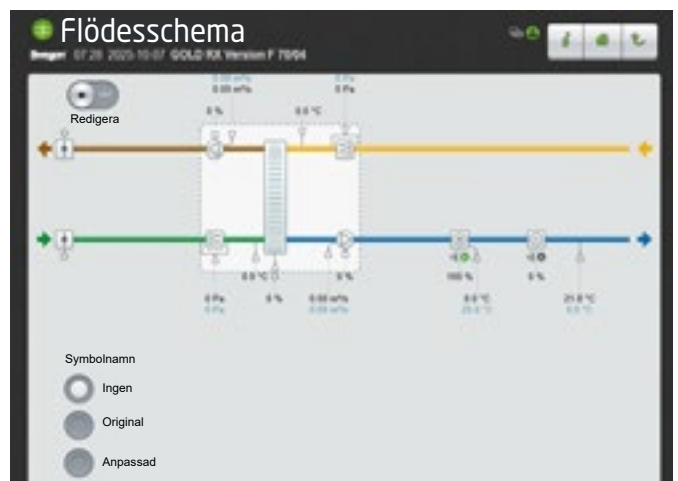


Beskrivning funktioner

Allmänt

Informationssidor, inbyggd funktionsbeskrivning

I varje meny på handterminalen och webbsidan finns en informationsknapp.

Genom att trycka på informationsknappen öppnas ett nytt fönster med en beskrivning av den funktion som för tillfället visas i menyn.

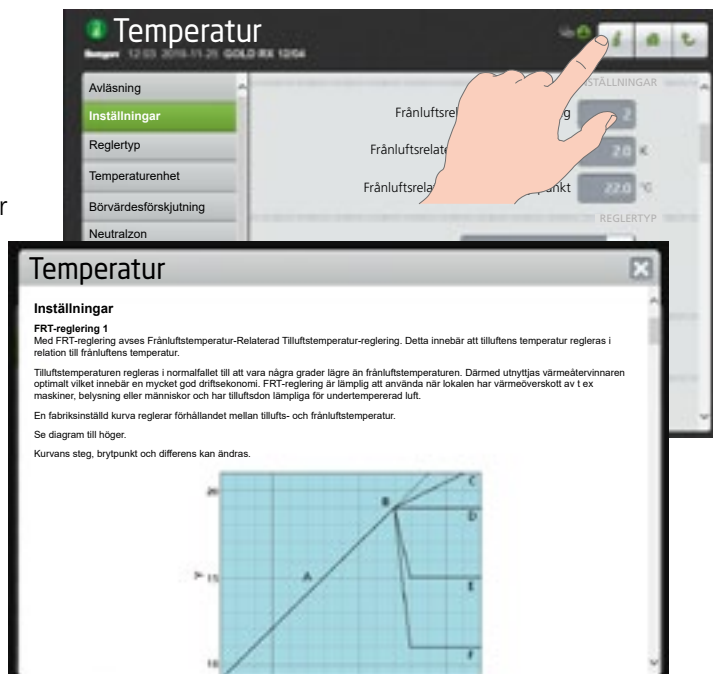

Huvudinställning

Huvudinställning kan väljas vid installation och är en hjälp för att konfigurera och starta upp aggregatet.

Här kan tid och datum, flödesenhet, luftflöde reglerläge, luftflöde driftnivå, temperaturreglering, temperaturinställning samt fläktposition ställas in.

Beskrivning funktioner

Luftflöde



Reglertyp

Reglertyp för tilluft respektive frånluft väljs individuellt.

Luftflöde

Med luftflöde avses att aggregatet håller konstant inställt luftflöde. Fläktarnas varvtal regleras automatiskt så att luftflödet är korrekt även om filter börjar bli igensatta, don blockerade etc.

Börvärde (separat för lågfart och högfart) ställs in i önskad luftflödesenhet (l/s, m³/s, m³/h eller cfm).

Konstant luftflöde är fördelaktigt eftersom luftflödet alltid är det som har justerats in från början.

Kanaltryck

Luftflödet varierar automatiskt så att konstant kanaltryck erhålles. Reglertypen kallas därför även VAV-reglering (Variable Air Volume).

Tryckreglering används när t ex spjällfunktioner ökar luftmängden i delar av ventilationssystemet.

Kanaltrycket mäts av en extern kanaltryckgivare (tillbehör). Börvärde (separat för lågfart och högfart) ställs in i önskad tryckenhet (Pa, psi eller in.wc).

Funktionen kan begränsas så att fläktvarvtalet ej överstiger inställda maxvärden.

Behov

Flödesbehovet regleras via extern givare, t ex koldioxidgivare som ansluts till styrenheten. Önskat börvärde, separat för låg- och högfart ställs in i procent av insignalen eller ppm.

Funktionen kan begränsas så att flödet inte överstiger eller understiger inställda max- respektive minvärden.

Slav

Flödet regleras konstant till samma värde som den andra fläkten. Om en fläkt är tryck- eller behovstyrd styrs den andra fläkten till samma flöde.

Den slavstyrda fläkten kan begränsas om dess maximala flöde sätts till ett lägre värde.

Det är också möjligt att ställa in en flödesdifferens mellan den slavstyrda fläkten och den andra fläkten. Inställningen sker i en fast flödesdifferens och/eller en procentuell differens. Detta kan till exempel användas när en separat frånluftsfläkt finns och balanserad ventilation är önskvärt.

Båda fläktarna kan inte vara slavstyrda. Om en fläkt väljs till slav försvinner möjligheten att välja den andra fläkten till slav.

Optimize

Funktionen Optimize används när GOLD är anslutet till ett WISE-system.

När funktionen är aktiverad ger SuperWISE tryckbörvärdet till GOLD för att optimera trycket i kanalsystemet, vilket ger optimal energieffektivitet.

Funktionen kräver att reglertyp är vald till kanaltryck.

Börvärdesförskjutning

Börvärdesförskjutning kan t ex användas i samlingslokaler där man vid full belastning behöver ha större luftomsättning.

Luftflödet regleras mellan två flöden från extern signal, till exempel potentiometer.

Tillbehör IQlogic+-modul krävs.

Funktionen aktiveras endast när aggregatet går på högfart.

Luftinjustering

Fläktarnas varvtal kan låsas i upp till 72 timmar. Vid aktivering låses varvtal på aktuellt driftsvarvtal. Detta används i samband med luftinjustering av kanalsystem och don.

Beskrivning funktioner

Luftflöde




Uteluftskompensering

Uteluftskompensering av luftflödet kan aktiveras om man vill förändra luftflödet vid specifika utetemperaturer. En individuellt anpassad kurva reglerar förhållandet mellan luftflödet och uteluftstemperaturen. Kurvan har fyra inställningsbara brytpunkter.

Om funktionen väljs enbart för lågfart eller högfart, kommer endast kurvan att reglera någon av dessa. För det driftsfall som ej är valt blir luftflödet då enligt inställt börvärde för luftflöde/kanaltryck.

Vid flödesreglering förändras det aktuella börvärdet för luftflöde. Vid tryckreglering förändras det aktuella börvärdet för tryck. Funktionen har ingen inverkan vid behovstyrning av luftflödet.

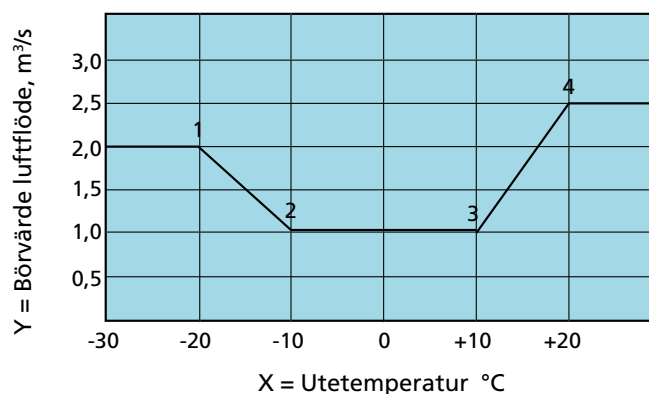

Exempel:

Flödesreglerat aggregat. Samma princip kan tillämpas på ett tryckreglerat aggregat, men då sker reduktion av tryck i Pa.

Vid utetemperatur under -20 °C (X1) är flödesbörvärdet konstant 2,0 m³/s (Y1).

Vid utetemperatur mellan -20 °C (X1) och -10 °C (X2) reduceras luftflödet från 2,0 m³/s (Y1) till 1,0 m³/s (Y2) enligt kurva.

Vid utetemperatur mellan -10 °C (X2) och 10 °C (X3) är flödesbörvärdet konstant 1,0 m³/s (Y2 och Y3).

Vid utetemperatur mellan 10 °C (X3) och 20 °C (X4) ökas luftflödet från 1,0 m³/s (Y3) till 2,5 m³/s (Y4) enligt kurva.

Vid utetemperatur över 20 °C (X4) är flödesbörvärdet konstant 2,5 m³/s.

Booster-don

Funktionen Booster-don används tillsammans med konspiridare FALCON C alternativt låghastighetsdon BOC eller motsvarande.

Donen är försedda med ett motoriserat spjäll som styr spridningsbilden i donet. Spjället växlar läge beroende på om tilluften är varmare eller kallare än rums-/frånluften.

Indikering visas om värme respektive kyla är aktiv.

Kräver tillbehöret IQlogic+-modul.

Automatiska funktioner

Densitetskorrigerat luftflöde

Luften har olika densitet vid olika temperaturer. Det innebär att en specifik luftmängd förändras vid olika densitet. Aggregatet korrigerar detta automatiskt så att korrekt luftmängd alltid erhålles.

Styrutrustningen visar alltid det korrigerade luftflödet.

Tryckbalanskorrigerat frånluftsflöde, roterande värmeväxlare

Frånluftsflödet korrigeras genom kontinuerlig mätning av tryckbalansen över den roterande värmeväxlaren.

Frånluftsflödet säkerställs med hänsyn tagen till renblåsnings- och läckageflöde.

Aktuellt renblåsnings- och läckageflöde kan avläsas.

Beskrivning funktioner

Luftflöde



GOLD Multilogic

Funktionen GOLD Multilogic är idealisk för större ventilationssystem där flera GOLD-aggregat är anslutna till samma kanalsystem.

I många byggnader är det enklare att installera flera små aggregat än ett stort.

Genom att dela upp luftflödet på ett antal aggregat, ökar flexibiliteten vad gäller utnyttjande av ytan.

Mindre aggregat är dessutom oftast enklare att installera.

Multilogic tillåter att driften av aggregaten sker som en grupp och på det mest energieffektiva sättet genom att alltid minimera fläkttryckstegringen.

GOLD Multilogic styr flera aggregat som om de vore ett aggregat och tillhandahåller ett enda användarvänligt gränssnitt.

Multilogic är installerad i styrenheten för SuperWISE, vilken har ett gränssnitt med systemöversikt, sammanlagda driftsdata och grupplarm.

Även en lättanvänd logg-graf finns. Individuella driftdata för respektive aggregat kan också avläsas.

GOLD Multilogic har designats för att vara den perfekta funktionen för att behovsstyra flera aggregat, men fungerar också bra för aggregat med konstant flöde.

För mer information, se separat produktblad och instruktioner.



Beskrivning funktioner

Temperatur



Allmänt

Vid endast tilluftsaggregat, GOLD SD, krävs extern rumsgivare vid FRT-, URF- och frånluftsreglering.

FRT-reglering

Med FRT-reglering avses Frånluftstemperatur-Relaterad Tilluftstemperatur-reglering. Detta innebär att tilluftens temperatur regleras i relation till frånluftens temperatur.

Tilluftstemperaturen regleras i normalfallet till att vara några grader lägre än frånluftstemperaturen. Därmed utnyttjas värmeåtervinnaren optimalt vilket innebär en mycket god driftsekonomi. FRT-reglering är lämplig att använda när lokalen har värmeöverskott av t ex maskiner, belysning eller människor och har tilluftsdon lämpliga för undertempererad luft.

FRT-reglering 1

En fabriksinställd kurva reglerar förhållandet mellan tillufts- och frånluftstemperatur.

Se diagram till höger.

Kurvans steg, brytpunkt och differens kan ändras.


FRT-reglering 2

Används när speciella behov och förhållanden gör att den fabriksinställda kurvan i FRT-reglering 1 inte ger önskat resultat. Beroende på vilka inställningar som görs kan det krävas att luftvärmare för eftervärmning är installerat.

En individuellt anpassad kurva reglerar förhållandet mellan tillufts- och frånluftstemperatur. Kurvan har fyra inställningsbara brytpunkter.

Se diagram till höger.

FRT-reglering 1

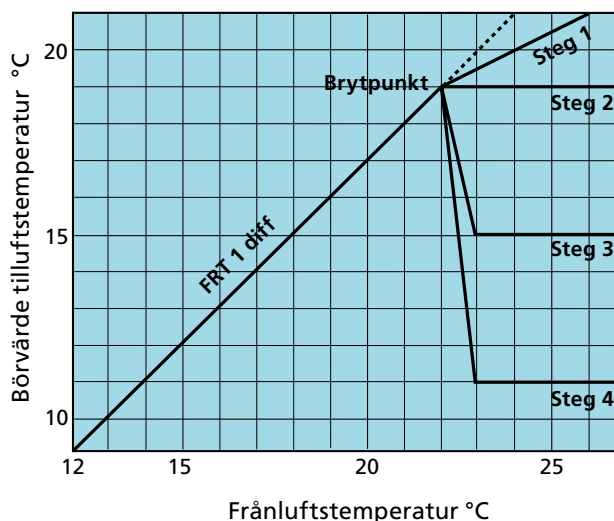


Fabriksinställning innebär:

Vid frånluftstemperatur under 22 °C (brytpunkt) regleras börvärdet för tilluftstemperatur automatiskt att vara 3 K (avvikelse) lägre.

Vid frånluftstemperatur över 22 °C är börvärdet för tilluftstemperatur konstant 19 °C (steg 2).

FRT-reglering 2

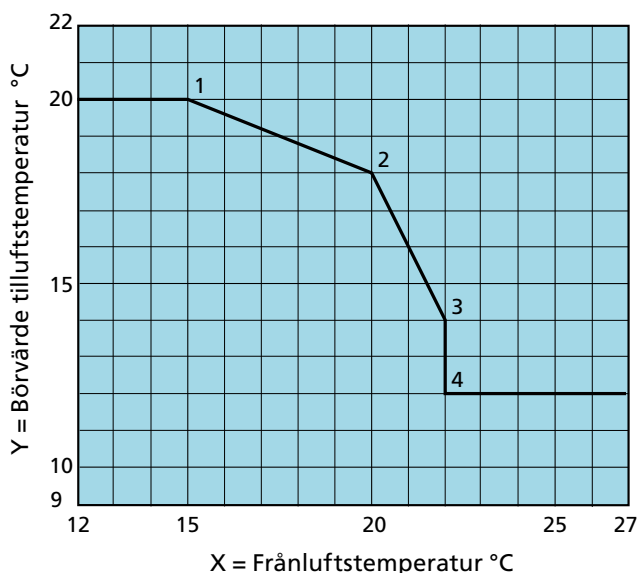

Brytpunkter enligt fabriksinställning innebär:

Vid frånluftstemperatur under 15 °C (X1) är börvärdet för tilluftstemperatur konstant 20 °C (Y1).

Vid frånluftstemperatur mellan 15 °C (X1) och 20 °C (X2) regleras börvärdet för tilluftstemperatur ned från 20 °C (Y1) till 18 °C (Y2) enligt kurva.

Vid frånluftstemperatur mellan 20 °C (X2) och 22 °C (X3) regleras börvärdet för tilluftstemperatur ned från 18 °C (Y2) till 14 °C (Y3) enligt kurva. När frånluftstemperatur är 22 °C (X4) regleras börvärdet för tilluftstemperatur ned från 14 °C (Y3) till 12 °C (Y4).

Vid frånluftstemperatur över 22 °C (X4) är börvärdet för tilluftstemperatur konstant 12 °C (Y4).

Beskrivning funktioner

Temperatur



Tilluftsreglering

Med tilluftsreglering hålls en konstant tilluftstemperatur utan hänsyn till belastning i lokalerna.

Tilluftsreglering kan användas när lokalernas belastning och temperaturer är förutsägbara eller när lufttemperaturen efterbehandlas på rumsnivå. Oftast krävs att luftvärmare för eftervärmning är installerat, eventuellt också luftkylare.

Börvärde för tilluften ställs in i önskad enhet (°C eller °F).

Frånlufts-/rumsreglering

Med frånlufts-/rumsreglering hålls en konstant temperatur i frånluftskanalen (lokalerna) genom att reglera tilluftstemperaturen.

Resultatet blir en jämn temperatur i lokalerna oavsett belastning. Frånluftsreglering kräver att luftvärmare för eftervärmning är installerat, eventuellt också luftkylare.

Börvärde för frånluften ställs in i önskad enhet (°C eller °F). Den lägsta och den högsta tillåtna tilluftstemperaturen anges.

Frånluftstemperaturen mäts av GOLD-aggregatets interna temperaturgivare. Om den interna temperaturgivaren inte ger tillräckligt representativ frånluftstemperatur kan en eller flera externa givare för rumstemperatur installeras och anslutas till styrenheten.

Säsongsstyrd temperaturreglering

Säsongsstyrd temperaturreglering ger möjlighet att ha två temperaturregleringar som växlar vid inställda utetemperaturer.

Om ordinarie temperaturreglering och säsongsstyrd temperaturreglering skall vara av olika typ kan dessa kombineras valfritt, t ex ordinarie temperaturreglering = FRT 1 och säsongsstyrd temperaturreglering = tilluft.

I de fall där ordinarie temperaturreglering och säsongsstyrd temperaturreglering önskas vara av samma typ kan detta väljas för tilluftsreglering och frånluftsreglering. Värden för säsongsstyrd temperaturreglering kan då ställas in oberoende av värden för ordinarie temperaturreglering.

Beskrivning funktioner

Temperatur




URF-reglering

Med URF-reglering avses Uteluftstemperatur-Relaterad Frånluftstemperatur-reglering. Detta innebär att frånluftens temperatur regleras i relation till uteluftens temperatur.

En individuellt anpassad kurva reglerar förhållandet mellan frånlufts- och uteluftstemperatur. Kurvan har fyra inställningsbara brytpunkter.

URF-reglering

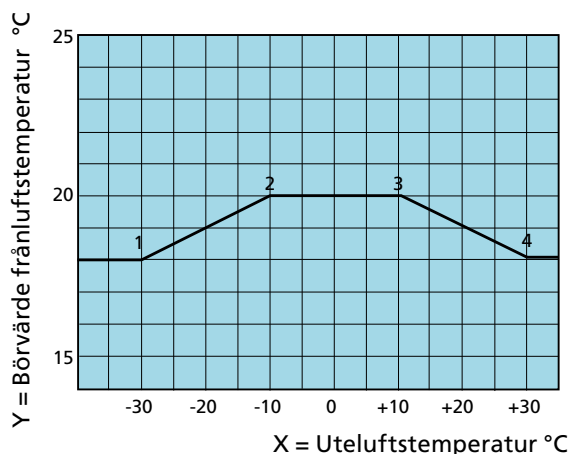

Exempel:

Vid uteluftstemperatur under -30 °C (X1) är börvärdet för frånluftstemperatur konstant 18 °C (Y1).

Vid uteluftstemperatur mellan -30 °C (X1) och -10 °C (X2) regleras börvärdet för frånluftstemperatur upp från 18 °C (Y1) till 20 °C (Y2) enligt kurva.

Vid uteluftstemperatur mellan -10 °C (X2) och +10 °C (X3) är börvärdet för frånluftstemperatur konstant 20 °C (Y3).

Vid uteluftstemperatur mellan +10 °C (X3) och +30 °C (X4) regleras börvärdet för frånluftstemperatur ned från 20 °C (Y3) till 18 °C (Y4) enligt kurva.


Vid uteluftstemperatur över 30 °C (X4) är börvärdet för frånluftstemperatur konstant 18 °C (Y4).

URT-reglering

Med URT-reglering avses Uteluftstemperatur-Relaterad Tilluftstemperatur-reglering. Detta innebär att tilluftens temperatur regleras i relation till uteluftens temperatur.

En individuellt anpassad kurva reglerar förhållandet mellan tillufts- och uteluftstemperatur. Kurvan har fyra inställningsbara brytpunkter.

URT-reglering

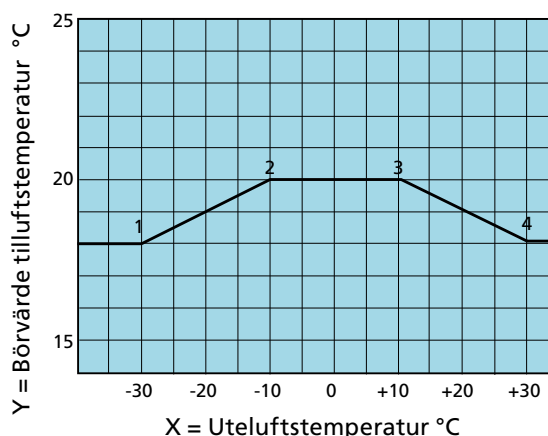

Exempel:

Vid uteluftstemperatur under -30 °C (X1) är börvärdet för tilluftstemperatur konstant 18 °C (Y1).

Vid uteluftstemperatur mellan -30 °C (X1) och -10 °C (X2) regleras börvärdet för tilluftstemperatur upp från 18 °C (Y1) till 20 °C (Y2) enligt kurva.

Vid uteluftstemperatur mellan -10 °C (X2) och +10 °C (X3) är börvärdet för tilluftstemperatur konstant 20 °C (Y3).

Vid uteluftstemperatur mellan +10 °C (X3) och +30 °C (X4) regleras börvärdet för tilluftstemperatur ned från 20 °C (Y3) till 18 °C (Y4) enligt kurva.

Vid uteluftstemperatur över 30 °C (X4) är börvärdet för tilluftstemperatur konstant 18 °C (Y4).

Beskrivning funktioner

Temperatur



Nattkompensering

Funktionen aktiveras när ett lägre temperaturbörvärde önskas nattetid.

Önskad temperatursänkning ställs in och tidsintervallet för nattsänkningen programmeras via två tidkanaler.

Funktionen kan endast användas i kombination med tilluftsreglering eller frånlufts-/rumsreglering

Börvärdesförskjutning

Används för att förändra börvärdet för till- och frånlufts-temperatur. T ex kan man via externt tidur eller potentiometer höja eller sänka temperaturen vissa tider på dygnet.

Kräver tillbehöret IQlogic⁺-modul.

Börvärdet kan påverkas ± 5 °C med hjälp av extern styrning 0 - 10 V.

Neutralzon

Neutralzonen förhindrar att kyla- och värmesystem motverkar varandra.

Inställd neutralzon adderas till börvärdet för värme och summan av dessa ger börvärdet för kyla.

Daggpunktskompenserad tilluft

Funktionen används i anläggningar med kyla och där tilluftskanalen är oisolerad.

Frånluftens fukthalt och temperatur mäts via en fuktgivare för att säkerställa att det inte bildas kondensutfällning på kalla kanalytor.

Med hjälp av uppmätta värden för relativ fukthalt och temperatur, beräknas den aktuella daggpunkten (den temperatur vid vilken fukten kondenserar).

När daggpunkten överstiger temperaturen på tilluften höjs tillufts-börvärdet för att motverka kondensutfällning.

För att kompensera kyleffekt-förluster vid stigande tillufts-temperatur kan luftflödet ökas.

Externa temperaturgivare

En temperaturgivare frånlufts-kanal (tillbehör) kan anslutas till aggregatets styrkort. Denna kan till exempel användas vid evaporativ kyla och frånluftsreglering Xzone.

Upp till fyra externa rums- och/eller utetemperaturgivare kan anslutas till aggregatets styrkort när aggregatets interna givare inte ger representativa värden.

Temperaturgivare kan även hämta värde via kommunikation (BMS).

Tillbehör rumstemperaturgivare eller utetemperaturgivare krävs.

Rumstemperaturgivare placeras på lämpliga ställen för att erhålla representativa mätvärden.

Aggregatet kan styras av ett beräknat medelvärde av temperaturgivarnas mätvärden, alternativt av den temperaturgivare som mäter lägst eller högst värde.

Beskrivning funktioner

Temperatur



Reglersekvens

Värmeläge

Inbördes ordning för reglersekvens värmeläge kan väljas enligt nedan.

Ej valda funktioner har ingen påverkan i respektive reglersekvens.

- 1 = VVX - Extra reglersekvens - ReCO₂ - HC - Eftervärme - Nedreglering av fläkt
- 2 = VVX - Extra reglersekvens - Eftervärme - ReCO₂ - HC - Nedreglering av fläkt
- 3 = VVX - Eftervärme - ReCO₂ - HC - Extra reglersekvens - Nedreglering av fläkt
- 4 = VVX - Eftervärme - Extra reglersekvens - ReCO₂ - HC - Nedreglering av fläkt
- 5 = VVX - ReCO₂ - HC - Eftervärme - Extra reglersekvens - Nedreglering av fläkt
- 6 = VVX - ReCO₂ - HC - Extra reglersekvens - Eftervärme - Nedreglering av fläkt

VVX (värmeväxlare):

Temperaturverkningsgraden på aggregatets värmeväxlare styrs till max värmeåtervinning.

Extra reglersekvens:

Används i värmeläget för eventuell luftvärmare, återluftsspjäll med mera.

En neutralzon, som tillåter lägre temperaturlösningsvärde innan utsignal ges till den extra reglersekvensen, kan ställas in.

ReCO₂:

Returluft inblandas steglöst upp till minsta tillåtna tilluftsflöde. Förutsätter tillbehöret recirkulationsektion.

HC:

HC i värmepumpsfunktion börjar ge ut värme-effekt.

Eftervärme:

Luftvärmare för eftervärmning ger ut effekt.

Nedreglering av fläkt:

Nedreglering kan väljas för enbart tilluft eller tilluft och frånluft.

En neutralzon, som tillåter lägre temperaturlösningsvärde innan nedreglering av fläkt börjar, kan ställas in.

Kylläge

Inbördes ordning för reglersekvens kylläge kan väljas enligt nedan.

Ej valda funktioner har ingen påverkan i respektive reglersekvens.

- 1 = VVX - Cooling Boost - Extra reglersekvens - ReCO₂ - HC - Kyla
- 2 = VVX - Cooling Boost - Extra reglersekvens - Kyla - ReCO₂ - HC
- 3 = VVX - Cooling Boost - Kyla - ReCO₂ - HC - Extra reglersekvens
- 4 = VVX - Cooling Boost - Kyla - Extra reglersekvens - ReCO₂ - HC
- 5 = VVX - ReCO₂ - HC - Cooling Boost - Kyla - Extra reglersekvens
- 6 = VVX - ReCO₂ - HC - Cooling Boost - Extra reglersekvens - Kyla

VVX (värmeväxlare):

Temperaturverkningsgraden på aggregatets värmeväxlare styrs till max kylåtervinning.

Cooling Boost (Ekonomi):

Innebär att luftflödet för tilluft och frånluft ökas för att bära mer kyla in i lokalen. Flödesökningen sker mellan aktuellt flöde och inställt maxflöde.

En neutralzon, som tillåter högre temperaturlösningsvärde innan Cooling Boost ökar flödet, kan ställas in.

Extra reglersekvens:

Används i kylläget för eventuell luftkylare med mera.

ReCO₂:

Returluft inblandas steglöst upp till minsta tillåtna tilluftsflöde. Förutsätter tillbehöret recirkulationsektion.

HC:

HC i kylmaskinsfunktion börjar ge ut kyl-effekt.

Kyla:

Luftkylare ger ut effekt.

Min. avluft (endast rot. värmeväxlare)

Vid de tillfällen då aggregatets avluftstemperatur ej får understiga ett visst värde, kan funktionen min. avluft användas.

Aggregatets min. avluftstemperatur begränsas till önskat värde genom att styra den roterande värmeväxlarens varvtal (verkningsgrad). Funktionen sänker värmeväxlarens varvtal, från aktuell nivå, tills inställd min. avluftstemperatur uppnås.

Avluftsreglering kräver en separat temperaturgivare (tillbehör), placerad i aggregatets avluft.

Beskrivning funktioner

Temperatur



Heating Boost

Heating Boost (värmeforcering) innebär att aggregatet från normalt flöde ökar luftflödet på både tilluft och frånluft för att ge mer värme till lokalen.

Fläktarna tillåts att arbeta i området mellan aktuella flöden eller tryck (låg fart, hög fart) och inställd maxfart.

Funktionen fungerar endast vid frånlufts- och URF-reglering. När behovstyrning eller forcering är vald i kombination med Heating Boost, styrs flödet av den funktion som har högst utsignal till fläktarna.

När tilluftstemperaturen är 3 grader (fabriksinställt) lägre än inställd max. tilluftstemperatur ökar luftflödet successivt till inställd max.-fart.

Cooling Boost

Cooling Boost (kylforcering) innebär att aggregatet från normalt flöde ökar luftflödet på både tilluft och frånluft för att bära mer kyla in i lokalen.

Fläktarna tillåts att arbeta i området mellan aktuella flöden eller tryck (låg fart, hög fart) och inställd maxfart.

Funktionen kan väljas i sju varianter enligt följande:

Komfort

Vid kylbehov aktiveras utgångar för kyla.

När tilluftstemperaturen är 3 grader (fabriksinställt) högre än inställd min. tilluftstemperatur ökar luftflödet successivt till inställd max.-fart.

Ekonomi

Cooling Boost Ekonomi använder först ett högre luftflöde för att kyla lokalerna innan startsignal ges till kylmaskiner.

Funktionen fungerar också utan att kylfunktionen är aktiverad.

Vid kylbehov ökas luftflödena långsamt upp till inställt maxflöde. När luftflödena är uppe på max och kylbehov fortfarande föreligger aktiveras utgångar för kyla.

Funktionen kräver att uteluftstemperaturen är minst 2 grader lägre än frånluftstemperaturen för att aktiveras. Är temperaturdifferensen för liten aktiveras normal kylfunktion.

Sekvens

Cooling Boost Sekvens används när en kylmaskin är dimensionerad för ett högre kylflöde än normalt flöde.

Vid kylbehov ökas flödet upp till inställt maxflöde och därefter aktiveras kylfunktionen.

Är ingen kylfunktion vald är Cooling Boost Sekvens blockerad.

Komfort och ekonomi

Variant komfort och variant ekonomi kan kombineras. När frikyla finns tillgänglig är ekonomifunktionen aktiv, om inte frikyla finns tillgänglig är komfortfunktionen aktiv.

Ekonomi och sekvens

Variant ekonomi och variant sekvens kan kombineras. När frikyla finns tillgänglig är ekonomifunktionen aktiv. När frikyla inte finns tillgängligt är sekvensfunktionen aktiv.

Sekvens och komfort

Variant sekvens och variant komfort kan kombineras. Den funktion som har högst signal (högsta flödesbörvärdet) gäller.

Komfort, ekonomi och sekvens

Variant komfort, variant ekonomi och variant sekvens kan kombineras. Den funktion som har högst signal (högsta flödesbörvärdet) gäller.

Beskrivning funktioner

Temperatur



Intermittent nattvärme

Aggregatet utnyttjas för att värma lokalen när det normalt är stoppat av kopplingsuret.

Funktionen kräver en extern rumsgivare, och att aggregatet är försett med luftvärmare för eftervärmning. Bäst effekt får funktionen om GOLD är utrustad med recirkulationsektion och avstängningsspjäll för uteluft och avluft.


Vid aktiverad funktion känner aggregatet när rumstemperaturen sjunker under inställd starttemperatur.

Aggregatet startar med inställt luftflöde/tryck och börvärde för tilluftstemperatur. Aggregatet stoppar igen när rumstemperaturen når inställd stopptemperatur.

Funktionen startar och stoppar sedan aggregatet intermittent tills kopplingsuret växlar över till ordinarie låg-/högfartsdrift.

Frånluftsflödet går att ställa till 0 om frånluftsfläkten inte önskas i drift.

Spjällutgång kan sättas till 0. Det innebär att anslutna spjäll (t ex avstängningsspjäll för uteluft och avluft) inte påverkas. Normalt är dessa spjäll stängda när aggregatet är stoppat och de förblir alltså stängda. Samtidigt öppnas spjäll i recirkulationsektion, om sådan är installerad.

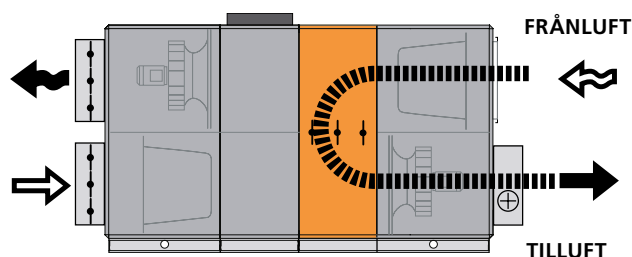

Intermittent nattvärme med recirkulationsektion:

När villkor för start är uppfylla förblir avstängningsspjäll för uteluft och avluft stängda. Spjället i recirkulationsektionen öppnas. Frånluftsfläkten står stilla.

Tilluftsfäkt arbetar enligt inställt tilluftsflöde och luftvärmare för eftervärmning arbetar enligt inställt börvärde för tilluftstemperatur tills villkoren för stopp är uppfylla.

Morning Boost

Aggregatet används för att värma upp lokalen till ordinarie rumstemperatur, på inställd tid före kopplingsurets tillslagstid.

Funktionen används när recirkulationsektion är installerad och med fördel tillsammans med funktionen intermittent nattvärme.

Aggregatet startar i förtid och använder samma inställningar för temperaturreglering. Luftflöde/tryck är inställbart.

När funktionen startar, öppnas recirkulationsspjället och tilluftsfäkten startar. Frånluftsfläkt och uteluftsspjäll förblir stängda.

Sommarnattkyla

Den lägre temperaturen på natten utnyttjas för att kyla ned byggnadens stomme. Därmed minskar kylbehovet de första timmarna på dagen. Om kylaggregat finns, sparas drift för detta. Om inget kylaggregat finns, så uppnås ändå en viss kylande effekt.

För att sommarnattkylan skall starta, måste ett visst antal villkor och temperaturgränser vara uppfylla.

Vid aktiverad funktion går aggregatet på inställt luftflöde/tryck, med tillufts-börvärde 10 °C (fabriksinställning) och från inställd tid, tills villkoren för stopp är uppfylla.

Aktivering kan även ske via kommunikation eller digital insignal. Då används enbart inställd tid för funktionen samt startsignalen.

Nedreglering (luftflöde/tryck)

Nedreglering av tilluftsflödet är sista steget i reglersekvensen för värme.

Denna funktion kan väljas i de fall då ingen luftvärmare är installerad, eller när luftvärmaren inte är dimensionerad för att täcka hela värmebehovet.

Tilluftsfäkt eller både tillufts- och frånluftsfläkt kan väljas. Endast frånluftsfläkt kan ej väljas.

Beskrivning funktioner

Tid och schema



Tid och schema

Med det inbyggda kopplingsuret, som har års- och veckofunktion, kan man styra aggregatets driftläge/tid. Vissa andra överstyrande funktioner som t ex externa tidur, kommunikation etc. påverkar inställda driftlägen.

Det finns fem olika driftlägen:

Totalstopp = Aggregatet helt stoppat, inga interna automatikfunktioner eller externa styrningar kan starta aggregatet.

Normalstopp = Aggregatet stoppat, men samtliga interna och externa automatikfunktioner överstyr stoppet.

Utökat normalstopp = Aggregatet stoppat, men samtliga interna och externa automatikfunktioner, med undantag av sommarnattkyla, överstyr stoppet.

Lågfart = Aggregatet går på inställd lågfartsinställning.

Högfart = Aggregatet går på inställd högfartsinställning.

Tid/Datum

Aktuellt datum och tid kan ställas in och vid behov justeras. Kopplingsuret tar automatiskt hänsyn till skottår.

Aktuell region och stad kan väljas, då hanteras sommartid/vintertid automatiskt.

Tidskälla kan ställas in manuellt eller via SNTP (kräver anslutning till nätverk) och BACnet. Tidsformat och datumformat kan ställas in.

Schemainställning

Under schemainställning kan man ställa in en grundnivå driftläge som aggregatet alltid arbetar på vid icke programmerad tid under dagsschema och undantagsschema.

Det går också att välja en specifik period (datumintervall, veckodag eller tidsintervall) då dagsschema och undantagsschema skall gälla. Övrig tid, utanför vald period, går aggregatet på inställd grundnivå.

Dagschema

Tider och dagar ställs in när aggregatet skall gå på högfart, lågfart eller vara stoppat.

För varje dag (måndag - söndag) kan sex olika händelser ställas in på ett bestämt klockslag. Här finns också möjlighet att ställa in sex olika händelser för två undantag.

Undantagsschema

I undantagsschemat bestäms när eventuella undantag skall gälla. Här bestäms vilka datum eller veckodagar som resp. undantag skall gälla för. Det är också möjligt att knyta de båda undantagen till kalender 1 eller 2, se nästa stycke.

Kalender 1 och 2

I kalender 1 och 2 ställs de specifika datum eller datumintervall då undantagsschema 1 eller 2 skall gälla. Under förutsättning att kalender 1 eller 2 är vald, se föregående avsnitt. I övriga fall har dessa inställningar ingen påverkan.

Det finns totalt tio inställningsmöjligheter under respektive kalender och för varje kan olika funktioner väljas.

Förlängd drift

Styrenhetens ingångar för extern lågfart respektive extern högfart kan kompletteras med förlängd drift. Kan t ex användas för övertidskörning med tryckknapp.

Inbyggd timerfunktion för de externa ingångarna finns. Dessa kan separat ställas in för övertidsdrift (låg/högfart) i timmar och minuter.

Beskrivning funktioner

Energiövervakning



Allmänt

Via GOLD-aggregatets handterminal och inbyggda webbsida redovisas förbrukad och återvunnen effekt och energi.

Ackumulerad energiåtgång kan nollställas.

Samtliga värden finns också presenterade i loggrafen och sparas på styrtrustningens inbyggda SD-kort.

Via kommunikation är det möjligt att vidarebefordra värdena till ett överordnat övervakningssystem.

Funktionen ingår som standard.

Till- och frånluftsfläkt

SFP-värde samt effekt- och energiförbrukning för fläktar kan avläsas.

GOLD RX

Beräknad temperaturverkningsgrad för roterande värmewäxlare kan avläsas.

Effekt- och energiförbrukning för värmewäxlmotor kan avläsas.

Beräknad effekt- och energiåtervinning för kyla och värme kan avläsas.

För att erhålla uppmätta värden istället för beräknade, kan den roterande värmewäxlaren kompletteras med funktionen verkningsgradsmätning.

GOLD PX/CX/SD

För att redovisa verkningsgrad, effekt- och energiåtervinning med motströmsvärmewäxlare eller batterivärmewäxlare, krävs att värmewäxlaren kompletteras med funktionen verkningsgradsmätning.

Verkningsgradsmätning

Om funktionen verkningsgradsmätning är aktiverad, kan uppmätt temperaturverkningsgrad för värmewäxlaren samt effekt- och energiåtervinning för kyla och värme redovisas.

Larm för låg verkningsgrad ingår i funktionen.

Funktionen kräver två temperatur-/fuktgivare som installeras i frånluften respektive avluften (tillbehör).

Luftvärmare/Luftkylare

Beräknad effekt- och energiförbrukning för ansluten luftvärmare kan avläsas.

Beräknad sensibel effekt- och energiförbrukning för ansluten luftkylare kan avläsas (GOLD PX/CX/SD kräver tillbehör för verkningsgradsmätning, se ovan).

För att erhålla uppmätta värden istället för beräknade, kan luftvärmare/luftkylare kompletteras med funktionen energimätning. Funktionen mäter vätskeflöde samt temperaturer på tillopp och retur. Kräver tillbehör energimodul.

Frånluftsfläkt MIRUVENT

SFP-värde samt effekt- och energiförbrukning för anslutna fläktar kan avläsas.

Pulsräknare

Insamlade energivärden från upp till fyra externa energimätare kan avläsas.

Med hjälp av en pulsräknare kan en extern mätare med digital pulsutgång för exempelvis el, vatten, gas etc. registreras.

Beskrivning funktioner

Filter



Filterövervakning

GOLD-aggregatets filter är försedda med tryckgivare som kontinuerligt mäter filtrens aktuella tryckfall. Tillsammans med en effektiv filterövervakningsfunktion ger detta en optimal filteranvändning.

Förfilter

Förfilter kan användas i anläggningar, där frånluften eller tilluften är mycket smutsig, för att undvika att finfilter i aggregatet blir igensatta efter en kort tid.

Förfilter inklusive tryckgivare kan antingen erhållas monterade i aggregatet, eller som en separat kanalmonterad förfilterdel. Används annan typ av förfilter kan tryckgivare väljas som tillbehör för filterövervakningen.

Efterfilter

Efterfilter kan användas i anläggningar där ytterligare filtrering av tilluften krävs.

Efterfilterdel inklusive tryckgivare kan väljas som tillbehör. Används annan typ av efterfilter kan tryckgivare väljas som tillbehör för filterövervakningen.

Avläsning

Aktuellt tryckfall samt beräknad larmgräns avläses i handterminalen.

Larmgräns filter

I samband med att filtren blir nedsmutsade ökar tryckfallet (fläktarna varvtal ökar automatiskt för att kompensera nedsmutsningen). Larmgränsen beräknas kontinuerligt och ändras automatiskt beroende på aktuellt flöde. När inställd larmgräns för respektive filter överskrids avges larm. Önskad larmgräns ställs in i handterminalen.

Kalibrering filter

För att mäta begynnelsetryckfallet på aggregatets filter aktiveras en automatisk filtertest. Kalibrering utförs vid igångkörning och filterbyte.

Programvara



Programvara

Aktuella programversioner för styrenhet IQlogic, handterminal IQnavigator och ingående enheter på kommunikationsbuss kan avläsas och uppdateras från SD-kort/USB-minne.

Språk



Språk

Önskat språk kan ställas in. Tillgängliga språk är svenska, engelska (brittisk och nordamerikansk), tyska, franska, spanska, italienska, norska, danska, finska, portugisiska, tjeckiska, estniska, ungerska, holländska, polska, ryska och turkiska.

Beskrivning funktioner

Larmhantering



Allmänt

GOLD är försedd med en detaljerad larmlista för att indikera driftstörningar som avvikande temperaturer, luftflöden etc., samt skydda GOLD-aggregatets ingående komponenter och elektronik för yttre störningar som avvikande spänning, höga drifttemperaturer och liknande. Larm avges också om ett komponentfel uppstår.

Samtliga larm presenteras i klartext i handterminalens eller den inbyggda webbsidans larmlogg. Fördjupad felorsak och felsökningshjälp finns beskriven under informationsfliken.

Larm avges med blinkande röd lysdiod i handterminalen.

I larmloggen kan aktiva larm, väntande larm och larmhistorik avläsas (50 senaste).

A-larm ger indikering till utgång för larmrelä A. B-larm ger indikering till utgång för larmrelä B. Via dessa kan larm vidarekopplas med olika prioritet.

Larm med manuell återställning återställs via handterminalen. Larm med automatisk återställning återställs så snart felet har åtgärdats. Larm kan också återställas via kommunikation.


Vidarebefordran av larm

Samtliga larm kan vidarebefordras till ett överordnat övervakningssystem via GOLD-aggregatets olika kommunikationsgränssnitt.

Via GOLD-aggregatets webbserver och tillgång till en e-postserver, kan larmen vidarebefordras.

Det är möjligt att ansluta upp till tio stycken e-postanvändare. För dessa användare är det möjligt att individuellt selektera vilken typ av larm som skall vidarebefordras (A- och/eller B-larm).

Övrig information, som aggregattillhörighet och de noteringar som finns under fritextytan "Anteckningar" på webbsidan, sänds också med i e-posten.

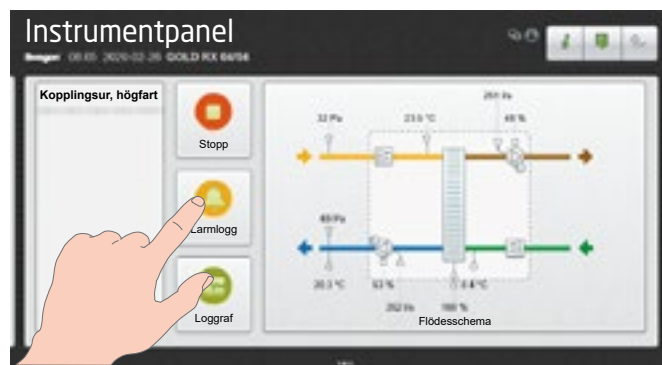

Prio.	Nr.	Namn	Antände	Historik
✓	4.1	Extra reglersekvens 1, I/O-modul nr. E ko	2019-09-04 18:26	
✓	10.1	Tilluftstemperaturgivare defekt	2019-09-04 18:26	
✓	10.2	Tilluftstemperaturgivare för densitetskompensering defekt	2019-09-04 18:26	
✓	10.3	Frånluftstemperaturgivare defekt	2019-09-04 18:26	
✓	10.4	Frånluftstemperaturgivare för densitetskompensering defekt	2019-09-04 18:26	
✓	10.10	Uteluftstemperaturgivare defekt	2019-09-04 18:26	
✓	17.1	Roterande värmeväxlare, motorstyrning kommunikationsfel	2019-09-04 18:26	
✓	17.2	Roterande värmeväxlare, avfrosthingstryckgivare nr.7 komm	2019-09-04 17:02	

Larmlogg
Under larmlogg kan aktiva larm, väntande larm och larmhistorik avläsas (50 senaste)

4:1 Extra reglersekvens 1, I/O-modul nr. E kommunikationsfel
Aggregatets styrenhet uppnår ej korrekt kommunikation med I/O-modul Nr E för extra reglersekvens. Kontrollera att funktionsomkopplare på I/O-modul är ställd i läge E och att kabel är ansluten till COM 1-3 på styrenhet IQlogic. 10 sekunder larmfördröjning.

10:1 Tilluftstemperaturgivare defekt
Tilluftsgivare är defekt eller ej ansluten. Kontrollera att givaren är ansluten till anslutning märkt "SA Temp" på styrenhet IQlogic. 3 sekunder larmfördröjning.

10:2 Tilluftstemperaturgivare för densitetskompensering defekt
Tilluftsgivare i tilluftsfäktens inlopp uppnår ej korrekt kommunikation eller visar ett felaktigt värde. Kontrollera att givaren är ansluten till rätt anslutning på styrenhet IQlogic. Beroende på luftriktning ansluts givaren till anslutning märkt "Sensor 3" (givaren placerad på vänster sida) eller "Sensor 4" (givaren placerad på höger sida). Vid GOLD RX kan givaren även användas som temperaturlarm och vara placerad efter tilluftsfäkten. 3 sekunder larmfördröjning.

10:3 Frånluftstemperaturgivare defekt
Frånluftsgivare är defekt eller ej ansluten. Kontrollera att givaren är ansluten till rätt anslutning på styrenhet IQlogic. Beroende på luftriktning ansluts givaren till anslutning märkt "Sensor 1" (givaren placerad på vänster sida) eller "Sensor 2" (givaren placerad på höger sida). 3 sekunder larmfördröjning.

Beskrivning funktioner

Larmhantering



Brandlarm

Internt brandlarm

Aggregatets interna temperaturgivare fungerar som brandskyddstermostater. Larm avges när tilluftstemperaturgivaren registrerar mer än 70 °C eller frånluftstemperaturgivaren registrerar mer än 45 °C. Larmgränser är möjliga att ställa in.

Om extern temperaturgivare frånluft/rum är ansluten och aktiverad arbetar denna parallellt med aggregatets frånluftstemperaturgivare.

Externt brandlarm 1 och 2

Används för extern brandskyddsutrustning.

Larmåterställning

Larmåterställning kan väljas individuellt, för internt brandlarm samt externt brandlarm 1 och 2, till manuellt eller automatiskt.

Efterkylning

Efterkylning för elektrisk luftvärmare, COOL DX och/eller SMART Link DX kan aktiveras individuellt, för internt brandlarm samt externt brandlarm 1 och 2.

Fläktdrift vid brandlarm

Aggregatets fläktar är testade för en timmes drift vid 70°C och kan användas till evakuering m m. Det är möjligt att individuellt välja typ av fläktdrift för varje larmtyp och vilken eller vilka fläktar som ska vara i drift och vid vilket varvtal.

Prioritet

I samband med fläktdrift vid brandlarm kan de interna och externa brandlarmens inbördes prioritet ställas in. Om automatik väljs innebär det att den ingång som först aktiveras får prioritet.

Brandförbigång i flödesschema

Vid aktiverad funktion visas brandförbigång i handterminalens flödesschema. Fläktdrift för frånluft måste vara aktivt för minst ett av brandlarmen. Spjäll växlar till brandförbigång om något brandlarm är aktivt och frånluftsfläkten är i drift.

Externa larm

Externa larm kan användas för externa funktioner.

Exempel på användning:

- Motorskydd cirkulationspump värme eller kyla.
- Servicelarm rökdetektorer.

Manuell eller automatisk larmåterställning, efterkylning för elektrisk luftvärmare och om larmet skall aktiveras vid slutet eller öppen krets ställs in. Larmet kan tidsfördröjas. Larm kan ges valfritt namn på aggregatets webbsida.

Temperaturvakt

För GOLD PX och CX kan givaren i tilluftsfläktens inlopp användas som temperaturvakt. Larmprioritet och om aggregatet ska stoppas eller ej vid larm kan ställas in.

För GOLD RX är det möjligt att använda separat givare (tillbehör).

Temperatur, larmgränser

Förvärme under börvärde

Hur mycket temperatur efter förvärmare tillåts understiga temperaturbörvärdet innan larm avges kan ställas in. Larmet är fördröjt i 20 minuter.

Tilluft under/över börvärde

Hur mycket tilluftstemperaturen tillåts understiga resp. överstiga tilluftstemperaturbörvärdet innan larm avges kan ställas in. Larmet är fördröjt i 20 minuter.

Frånluft under larmgräns

Hur mycket frånluftstemperaturen tillåts understiga frånluftstemperaturbörvärdet innan larm avges kan ställas in. Larmet är fördröjt i 20 minuter.

Utetemperatur, stoppgräns

Funktionen är utetemperaturgräns för när ett larm från värmeväxlaren skall stoppa aggregatet.

Vid uteluftstemperatur över denna stoppgräns avges endast larm och under stoppgränsen stoppas aggregatet och larm avges.

Serviceperiod

Aggregatets serviceperiod kan ställas in. Larm avges när inställd tid för serviceperioden överstigs.

Larmprioritet

För samtliga larm är det möjligt att välja om larmet skall ha prioritet A eller B. För vissa larm är det även möjligt att välja om GOLD-aggregatet skall stoppas. Vissa larm kan aktiveras eller blockeras.

Beskrivning funktioner

Logg



En stor mängd av aggregatets parametrar samlas i en loggfil som sparas på styrkortets SD-kort. Det är möjligt att aktivera en funktion som vidarebefordrar dessa parametrar.

En logg-sender funktion skickar loggfilen en gång per dygn till valfri e-postadress och/eller ftp-adress.

När aggregatet är kopplat mot molntjänsten Swegon INSIDE sparas en stor mängd parametrar i molntjänsten.

Luftbehandlingsaggregat



Inställningar

Aggregatet kan ges ett specifikt namn (t ex aggregatets serienummer eller en aggregatbeteckning). Angivet namn visas sedan i samtliga vyer i handterminal och webbsida.

Aggregatets fläktposition kan avläsas och ställas in.

Fläktposition i flödesschema kan avläsas och ställas in enligt aggregatets verkliga konfiguration.

Fläktstatus

Fläktstyrningarnas varvtal kan avläsas i procent av max-varvtal.

Drifttid

Driftstider (i dagar) kan i förekommande fall avläsas för fläktstyrningar, värmeväxlare/kylåtervinning, förvärme, extra reglersekvens värme, Xzone värme, aggregat eftervärme, ReCO₂ värme, extra reglersekvens kyla, Xzone kyla, aggregat kyla, ReCO₂ kyla, AYC värmevatten och AYC kylvatten.

VOC/CO₂ givare

Driftläge för VOC-givare och enhet för CO₂ kan väljas och VOC-nivå avläsas.

Automatiska funktioner

Startsekvens

Aggregatet har en startsekvens med fabriksinställd tidsfördröjning mellan varje steg enligt följande:

1. Spjällrelä drar och öppnar avstängningsspjäll (om sådant är installerat). Värmeväxlaren styrs till max värmeåtervinning (ej GOLD SD utan värmeväxlare). Ventil för eftervärmning öppnar till 40% (om installerat).
Tidsfördröjning 30 sekunder.
2. Frånluftsfläkt startar (ej vid endast tilluftsaggregat GOLD SD) i aktuellt driftläge.
Tidsfördröjning 60 sekunder.
3. Tilluftsfläkt startar (ej vid endast frånluftsaggregat GOLD SD).
Tidsfördröjning 30 sekunder.
4. Eftervärme rampas upp eller ned beroende på värmebehov. Ramptid 180 sekunder. Därefter rampas värmeväxlare upp eller ned beroende på värmebehov. Ramptid 180 sekunder.

Hela uppstartssekvensen kan följas i vyn instrumentpanel.

Startsekvensen förhindrar att frånluftsfläkten startar med stängt spjäll. Genom att frånluftsfläkt och värmeåtervinare startar först, undviker man vid kall väderlek nedkylning med tilluft vid starten.

Nollpunktskalibrering

För att bibehålla tryckgivarnas mätnoggrannhet kontrolleras tryckgivarnas nollpunktsvärde. Om värdet ej stämmer sker förnyad kalibrering. Inträder automatiskt varje gång fläktarna är stoppade i mer än 70 sekunder. Fläktarna kan ej starta under kalibreringen.

Beskrivning funktioner

Värme



Förvärmning av luft

Genom förvärmning av luften kan, vid kall utetemperatur och hög luftfuktighet, kondens i aggregatets filter undvikas. Förvärmning kan även vara aktuellt för att värma luften vid extrem kyla.

För funktionen förvärmning av luft kan tillbehör enligt nedan användas:

Luftvärmare förvärmning av typ Swegon (styrning av luftvärmare ingår) eller, om annan luftvärmare används, behöver styrning av luftvärmare förvärmning vara av typ Swegon.

Till luftvärmare vatten kan ventilats användas och behövs pump används pumpsats.

För aggregat placerat inomhus kan standard elektrisk luftvärmare användas tillsammans med styrning av luftvärmare förvärmning.

Se också funktionsguide förvärme för mer utförlig information.

Extra reglersekvens 1 och 2

Används för extra reglerfunktioner styrda av en 0-10 V (10-0 V) signal tillsammans med ordinarie sekvens för temperaturreglering.

Funktionen kan användas för att utnyttja befintlig värme eller kyla från till exempel en kylanläggning. Funktionen kan också användas för en extra luftkylare eller luftvärmare.

Den kan också användas för styrning av spjäll till eventuell recirkulation.

Maximal utsignal går att begränsa från 100% ner till 0 %.

Utsignalen för den extra reglersekvensen styrs från tillbehöret IQlogic+-modul. Om både extra reglersekvens 1 och 2 används, krävs två IQlogic+-moduler.

Vid funktion SMART Link DX sker aktivering av extra reglersekvens automatiskt.

Extra reglersekvens ger möjlighet till styrning av två luftvärmare samtidigt vatten, el, eller dx (värmepump). Luftvärmare vatten kan vara med eller utan frysvaktsfunktion.

När effekten på den första luftvärmaren inte räcker till, går den andra automatiskt in i sekvens.

Uppstartssekvens, frysvaktsfunktion, pumpstyrning, motionskörning av pump och ventil, efterkylning elektrisk luftvärmare samt övrig funktionalitet finns.

För uppstartsekvens, frysvaktsfunktion, motionskörning och efterkylning används samma inställningar som för ordinarie eftervärme.

Funktionen kan även användas för styrning av kombibatteri (värme och kyla). Se nästa stycke.

Kombibatteri

Funktionen kombibatterier används när ett batteri både kyler och värmer luften. Ett gemensamt batteri, istället för ett värmebatteri och ett kylbatteri, innebär att tryckfallet i tilluftskanalen minskar.

Funktionen kan användas för vattenbatterier i ett 2-rörssystem (en ventil) eller 4-rörssystem (två ventiler). Den kan även användas för en reversibel värmepump eller ett gemensamt DX-batteri.

Funktionen påverkar inte den ordinarie värme- och kylsekvensen, dessa kan användas som vanligt.

När vattenbatteri används blockeras frysvaktens varmhållningsfunktion vid kyl drift.

En temperaturvakt för mätning av framledningstemperaturen kan installeras i vattenkretsen (tillbehör).

Vid aktiverad funktion och värmebehov, måste framledningstemperaturen vara högre än tilluftstemperaturen för att ventilen skall öppna.

Vid aktiverad funktion och kylbehov, måste framledningstemperaturen vara lägre än tilluftstemperaturen för att ventilen skall öppna.

Styrning av pumpar är möjlig och ingång för pumplarm finns.

Via extern kontaktfunktion eller kommunikationssignal är det möjligt att växla mellan kyla och värme.

Det är också möjligt att avge en styrsignal (fri slutande kontaktfunktion) som kallar på kyla eller värme.

Via en extern utetemperaturgivare (tillbehör) är det möjligt att, vid stoppat aggregat, styra vid vilken utetemperatur varmhållningsfunktionen skall tillåtas gå in. Denna temperaturgräns styr även när cirkulationspumpen skall vara i kontinuerlig drift istället för att enbart starta vid värmebehov.

Se också funktionsguide kombibatteri och funktionsguide DX stegfunktion (värmepumpsstyrning) för mer utförlig information.

Beskrivning funktioner

Värme



Eftervärme

Luftvärmare el och ventilatsats till luftvärmare vatten är försedda med snabbkoppling för anslutning till aggregatets styrenhet som automatiskt känner av typ av luftvärmare.

Luftvärmare, vatten

När eftervärmningsbehov föreligger, och funktion motionskörning pump eller pump+ventil är vald, startar cirkulationspump för luftvärmaren.

Vid låg utetemperatur är pumputgången kontinuerligt aktiverad. Övrig tid aktiveras pumputgången 3 min/dag (fabriksinställning) för motionering av cirkulationspump.

Larmingång kan aktiveras som larm vid öppen kontakt, larm vid sluten kontakt eller kontaktorfunktion. Kräver tillbehör IQlogic+ modul.

Frysvaktsfunktion luftvärmare vatten

Frysvaktsfunktionen är alltid aktiv om ventilatsats till luftvärmare vatten har levererats från Swegon.

Funktionen aktiverar varmhållning av luftvärmaren till 13 °C vid drift och till 25 °C vid stoppat aggregat. Larm avges och stoppar aggregatet om temperaturgivaren känner en temperatur under 7 °C.

Elektrisk luftvärmare

Har elektrisk luftvärmare varit i drift, efterkyls luftvärmaren ca 3 minuter (fabriksinställning) när stopp har aktiverats.

Inbyggt temperaturskydd elektrisk luftvärmare

Endast i kombination med Swegons elektriska luftvärmare.

Den elektriska luftvärmaren är konstruerad för att klara en min. lufthastighet på 0,8 m/s vid full effekt.

Ett inbyggt temperaturskydd reglerar automatiskt effekten vid lägre lufthastigheter eller vid för höga tilluftstemperaturer.

Överhettningsskydd elektrisk luftvärmare

Den elektriska luftvärmaren är försedd med ett överhettningsskydd i två steg.

Det första steget är automatiskt och skyddar luftvärmaren för överhettning.

Det andra steget är manuellt och löser ut vid temperaturer där risk för brand kan föreligga. Manuell återställning på luftvärmaren.

Season Heat

När både standardfunktionen för eftervärme och extra värmesekvens är aktiverade, är det möjligt att växla mellan dessa via en digital ingång eller kommunikation.

Exempel; varmvatten finns endast vintertid, sommartid backas eventuellt eftervärmningsbehov upp med en elektrisk luftvärmare. Växling kan ske manuellt eller via extern termostat, extern klockfunktion eller liknande. Kräver tillbehör IQlogic+ modul.

Beskrivning funktioner

Värme



Temperaturreglering Xzone

När det finns behov av att ha mer än en temperaturzon i en ventilationsanläggning används temperaturreglering Xzone. Exempel på olika temperaturbehov, i olika delar av en byggnad, kan vara nord- och sydfasad på fastighet eller skilda verksamheter.

Både eftervärme och kyla kan styras i extrazonen.

Xzone kräver tillbehöret apparatlåda för Xzone.

Standard luftvärmare vatten eller el kan användas.

Till luftvärmare vatten kan ventsats användas. Behövs pump används pumpsats.

Funktionen är avsedd för max en extra temperaturzon.

Typ av temperaturreglering väljes separat för Xzone.

Följande val är möjliga:

FRT-reglering 1

FRT-reglering 2

Tilluftsreglering


Frånluftsreglering

URT-reglering

URF-reglering

Vid luftvärmare el finns larmfunktion för överhettningssvakt samt efterkylning av luftvärmare vid stoppat aggregat.

Vid luftvärmare vatten är det möjligt att styra pumpdriften. Inställningar för motionering blir då gemensamma med huvudzonen.

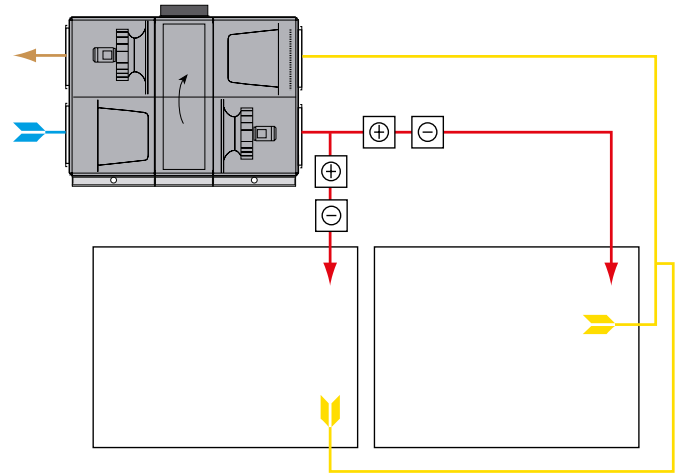

Exempel Xzone

Funktioner som påverkar båda zoner

Elektrisk luftvärmare

Inställning för efterkylningstid är gemensam för huvudzon och Xzone.

Sommarnattkyla

Rumstemperaturgivare placeras i huvudzonen. Tilluftens temperaturbörvärde är gemensam för båda zonerna.

Intermittent nattdrift

Rumstemperaturgivare placeras i huvudzonen. Inställningar gäller för huvudzonen. Vid intermittent nattdrift har Xzone samma temperaturbörvärde som under dagdrift.

Morning Boost

Båda zonerna går på samma temperaturbörvärde som under dagdrift.

Heating Boost

Funktionen styrs endast av huvudzonen.

Beskrivning funktioner

Kyla



Extra reglersekvens 1 och 2

Används för extra reglerfunktioner styrda av en 0-10 V (10-0 V) signal tillsammans med ordinarie sekvens för temperaturreglering.

Funktionen kan användas för att utnyttja befintlig värme eller kyla t ex från t ex en kylanläggning. Funktionen kan också användas för en extra luftkylare eller luftvärmare.

Den kan också användas för styrning av spjäll till eventuell recirkulation.

Maximal utsignal går att begränsa från 100% ner till 0 %.

Utsignalen för den extra reglersekvensen styrs från tillbehöret IQlogic+-modul. Om både extra reglersekvens 1 och 2 används krävs två IQlogic+-moduler.

Vid funktion SMART Link DX sker aktivering av extra reglersekvens automatiskt.

Extra reglersekvens ger möjlighet till styrning av två luftkylare vatten samtidigt. När effekten på den första luftkylaren inte räcker till går den andra automatiskt in i sekvens.

Funktionalitet för pumpstyrning och motionskörning av pump och ventil finns. Samma inställningar som för ordinarie luftkylare används.

Funktionen kan även användas för styrning av kombibatteri (värme och kyla). För beskrivning se avsnitt värme.

Funktionen kan även styra en reversibel värmepump, se också funktionsguide DX stegfunktion (värmepumpsstyrning) för mer utförlig information.

Kyla

Luftkylare, vatten

Ventilställdon för luftkylare vatten är försedd med snabbkoppling för anslutning till aggregatets styrenhet som automatiskt aktiverar kylfunktionen. Ventilställdonet styrs steglöst 0-100% (0-10V) vid ökat kylbehov. En temperaturgivare är ansluten för avläsning av vattentemperatur.

Luftkylare, DX

1 steg

Används när kyla med 1 steg är anslutet. Aggregatets kylregulator reglerar kylbehovet 0-100 %. Kylrelä drar vid kylbehov.

2 steg

Används när kyla med 2 steg är ansluten. Aggregatets kylregulator reglerar kylbehovet 0-100 %.

Kylrelä 1 och 2 drar i sekvens när kylbehov finns.

3 steg binärt

Används när kyla med två ingångar som styrs med tre binära steg är ansluten. Aggregatets kylregulator reglerar kylbehovet 0-100 %.

Kylrelä 1 och 2 arbetar binärt. Först drar kylrelä 1 och vid ökat kylbehov släpper kylrelä 1 och kylrelä 2 drar. Vid fullt kylbehov drar både kylrelä 1 och 2.

Beskrivning funktioner

Kyla



Temperaturreglering Xzone

När det finns behov av att ha mer än en temperaturzon i en ventilationsanläggning används temperaturreglering Xzone. Exempel på olika temperaturbehov, i olika delar av en byggnad, kan vara nord- och sydfasad på fastighet eller skilda verksamheter.

Både eftervärme och kyla kan styras i extrazonen.

Xzone kräver tillbehöret apparatlåda för Xzone.

Standard luftkylare vatten och luftkylare DX kan användas. Till luftkylare vatten kan ventilatsats användas. Behövs pump används pumpsats.

Funktionen är avsedd för max en extra temperaturzon.

Typ av temperaturreglering väljes separat för Xzone.

Följande val är möjliga:

- FRT-reglering 1
- FRT-reglering 2
- Tilluftsreglering
- Frånluftsreglering
- URT-reglering
- URF-reglering

Vid luftkylare vatten är det möjligt att styra pumpdriften. Inställningar för motionering blir då gemensamma med huvudzonen.

Funktioner som påverkar båda zoner

Sommarnattkyla

Rumstemperaturgivare placeras i huvudzonen. Tilluftens temperaturbörvärde är gemensam för båda zonerna.

Cooling Boost

Funktionen styrs endast av huvudzonen.

Kyla min flöde

Funktionen kyla min flöde, gäller flödet ur aggregatet, inte flödet för respektive zon. När totalflödet går under inställt värde, blockeras kylan i båda zonerna.

COOL DX

COOL DX - Ekonomi

Används när COOL DX kylmaskin är ansluten.

Kylmaskinen reglerar kylbehovet i tre steg binärt.

Låg-/högtryck för respektive kompressor kan avläsas.

Stoppgräns och larmgräns för låg-/högtryck är fabriksinställda för respektive kompressor.

COOL DX - Komfort


Används när COOL DX kylmaskin är ansluten.

Kylmaskinen reglerar kylbehovet i tre steg binärt.

Värmeväxlaren i aggregatet arbetar i sekvens med kylaggregatet för att jämma ut tilluftens temperatur.

Låg-/högtryck för respektive kompressor kan avläsas.

Stoppgräns och larmgräns för låg-/högtryck är fabriksinställda för respektive kompressor

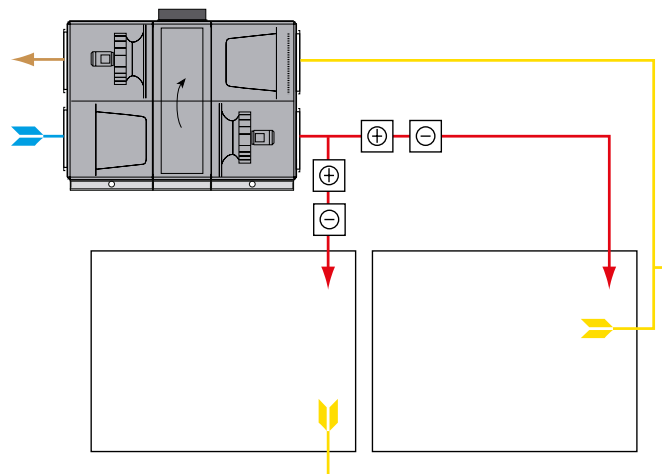

Exempel Xzone

COOL DX Top

Används när COOL DX Top kylmaskin är ansluten.

Kylmaskinen reglerar kylbehovet i tre steg binärt.

Låg-/högtryck för respektive kompressor kan avläsas.

Stoppgräns och larmgräns för låg-/högtryck är fabriksinställda för respektive kompressor.

Luftkylarnas placering medger att kylåtervinning kan utnyttjas.

Fördröjningstider

Återstarttid, stegväxlingstid och stopp-/starttid kan ställas in för kylreläer och COOL DX.

Torkningsfunktion

För att undvika att kondensvatten finns kvar i luftkylaren vid stoppat luftbehandlingsaggregat, kan en torkningsfunktion aktiveras.

Har luftkylaren varit i drift när stopp aktiveras, eftertorkas luftkylaren i 3 minuter (fabriksinställning).

Uteluft, gränser

Möjlighet att ställa in en utetemperaturrelaterad blockeringsfunktion i tre steg.

Är utetemperaturen under respektive steggräns blockeras kylstegens funktion. Funktionen används för att förhindra för många till- och frånslag av respektive kompressorsteg. Funktionen används för kylreläer och COOL DX.

Luftflöde, gränser

Kylfunktionen blockeras om luftflöden för tilluft eller frånluft är lägre än inställd gräns.

Vid stegreglerad kyla är det möjligt att ställa in en luftflödesrelaterad blockeringsfunktion i tre steg. Är luftflödet för tilluft eller frånluft under respektive steggräns blockeras kylstegens funktion.

Funktionen används för kylreläer och COOL DX.

Beskrivning funktioner

Värmeväxlare

Styrning

GOLD RX

Den roterande värmeväxlaren startar vid värmebehov. Vid ökat värmebehov reglerar styrsystemet värmeväxlarens rotationshastighet, steglöst och linjärt till max återvinningsgrad.

GOLD PX

Bypass-spjället stängs och avstängningsspjället öppnas vid värmeåtervinningsbehov. Detta sker steglöst till max återvinningsgrad.

GOLD CX/SD (batterivärmeväxlare)

Rörkopplingsenhetens pump startar och reglerventilen öppnas vid värmeåtervinningsbehov. Reglerventilen öppnas steglöst till max återvinningsgrad.

Verkningsgradsoptimering

För optimal verkningsgrad, regleras den tryckstyrda pumpen så att vätskeflödet optimeras med hänsyn till frånluftsflödet.

Hänsyn tas också till använd glykoltyp och glykolhalt i batterivärmeväxlaren.

Carry over control

Vid låga luftflöden sänks varvtalet på den roterande värmeväxlaren till lämplig nivå för att en korrekt renbläsning skall ske genom värmeväxlaren.

AQC, Air Quality Control (rot. värmeväxlare)

Funktionen Air Quality Control (AQC) används för att säkerställa att värmeåtervinnarens läckageriktning och renbläsningssektor skall fungera korrekt.

Undertrycket i frånluftsdelens skall vara något större än i tilluftsdelens. Därigenom säkerställs att frånluft inte förs över i tilluften.

I anläggningar där variabelt flöde och tryckvariationer förekommer, kan inte funktionen fullt ut säkerställas med ordinarie medlevererade injusteringsplåtar.

En förinjustering görs med ordinarie injusteringsplåtar och ett spjäll med modulerande spjällställdon monteras i frånluften.

En separat tryckgivare mäter tryckskillnaden över värmeväxlaren och styr frånluftsspjället så att rätt dynamisk tryckbalans erhålls över värmeåtervinnaren.

Verkningsgradsmätning

Verkningsgradsmätning för värmeväxlare, till RX/PX/CX, kräver två extra givare (tillbehör). Givarna placeras i frånluft respektive avluft och mäter temperatur samt fukt.

Uppmätta värden redovisas under funktionen luftfuktighet.


Avfrostning (rot. värmeväxlare)

I miljöer där fukt tillfälligt kan förekomma i frånluften kan avfrostningsfunktionen för värmeväxlare aktiveras som skydd. Funktionen övervakar kontinuerligt att värmeväxlaren inte sätts igen på grund av att kondensvatten fryser inne i växlaren.


Funktionen kräver att en separat tryckgivare är ansluten.

När avfrostningsfunktionen är aktiverad mäts tryckfallet över växlaren kontinuerligt och värdet jämförs med kalibreringsvärdet. Överstiger tryckfallet det inställda gränsvärdet utförs en avfrostningssekvens där rotorns varvtal successivt rampas ned till som lägst 0,5 rpm. Under avfrostningen tinar den varma frånluften upp eventuell isbeläggning.

Observera att värmeväxlarens temperaturverkningsgrad minskar under avfrostning och därmed även tilluftstemperaturen efter värmeväxlaren.

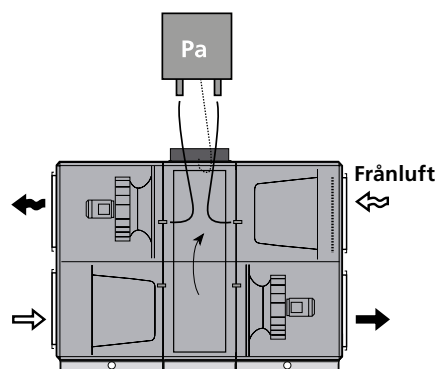

Princip för avfrostningsfunktion med separat tryckgivare.

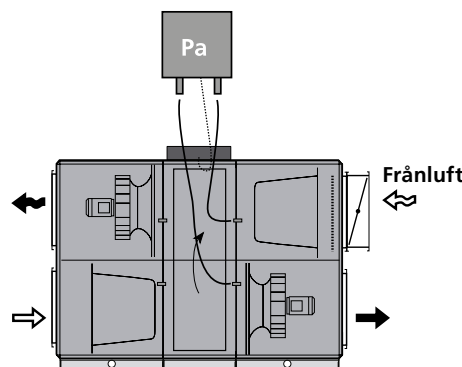

Princip för funktionen Air Quality Control (AQC).

Beskrivning funktioner

Värmeväxlare



Automatiska funktioner

GOLD RX (roterande värmeväxlare)

Renblåsningsfunktion

Renblåsningsfunktionen förhindrar igensättning av värmeväxlarens luftkanaler. Inträder när aggregatet är i drift, men inget värmebehov föreligger och värmeväxlaren står stilla. Värmeväxlaren roterar tio sekunder var tionde minut för renblåsning.

Verkningsgradsberäkning

Verkningsgraden beräknas och presenteras (0 – 100%).

Beräkning av återvunnen energi

Återvunnen sensibel energi beräknas och värden presenteras (momentant och ackumulerat).

Kylåtervinning

Värmeväxlaren körs på max varvtal för att återvinna den relativa kyla som finns i lokalen. Inträder när kylbehov föreligger och när uteluftstemperaturen är högre än frånluftstemperaturen. Kan ej användas med kylmaskin CoolDX.

Efterkörning värmeväxlare

Vid stopp av aggregatet försätter värmeväxlaren automatiskt att återvinna värme ca 1 minut. Det tar en viss tid innan fläktarna står helt stilla efter att stopp har beordrats och därigenom förhindras nedkylning av tilluft.

Rotationsövervakning

Den i motorstyrningen inbyggda rotationsövervakningen övervakar kontinuerligt värmeväxlaren. Vid ofrivilligt stopp av värmeväxlaren avges larm och aggregatet stoppas vid låg utetemperatur.

Avläsning av internt läckage

Det interna läckaget kan avläsas i handterminalen och på webbsidan. Redovisning sker enligt EN 16798-3.

OACF (Outdoor Air Correction) visar förhållandet mellan uteluft/tilluft.

EATR (Exhaust Air Transfer) visar överföringen av frånluft till tilluft.

GOLD CX/SD (batterivärmeväxlare)

Pumpstyrning, batterivärmeväxlare

Pumpen till rörkopplingsenheten startar vid värmeåtervinningsbehov. Om värmeåtervinningsbehov ej föreligger under en period längre än 24 timmar, motionskörs pumpen en gång per dygn.

Påfrysningsskydd

Vid kall väderlek, och när frånluften är fuktig, finns risk för påfrysning i batterivärmeväxlare. GOLD CX/SD är försedda med påfrysningsskydd

Vätsketemperaturen till frånluftsbatteriet och fukthalten i frånluften mäts.

Styrsystemet beräknar, med hänsyn tagen till fukthalten, lägsta tillåtna vätsketemperatur utan risk för påfrysning. Ventilen i rörkopplingsenheten regleras så att denna temperatur inte underskrids.

GOLD PX (motströmsvärmeväxlare)

Vid kall väderlek, och när frånluften är fuktig, finns risk för påfrysning i motströmsvärmeväxlare. GOLD PX är därför försett med påfrysningsskydd.

Påfrysningsskydd RECOFrost

Tryckfall över värmeväxlare, frånluftstemperatur, fukthalt i frånluft och uteluftstemperatur mäts.

Med hänsyn tagen till tryckfall över värmeväxlare, frånluftstemperatur, fukthalt i frånluft och uteluftstemperatur, reglerar styrsystemet individuellt spjäll för bypass och värmeväxlare för sektionsavfrostning utan påfrysning.

Bypass-funktionen är kalibrerad för att bibehålla samma tilluftsflöde oberoende av driftläge (normaldrift eller avfrostning).

Vid drift tillhandahåller sektionsavfrostningen en hög temperaturverkningsgrad, vilket reducerar effektbehovet för luftvärmare.

Sektionsavfrostningen är adaptiv och avfrostningscykeln anpassas till rådande väderförhållande och förutsättningar.

Vår/höst energioptimering

När fullt behov av värmeåtervinning ej föreligger, styrs först spjällen över värmeväxlarna att successivt öppna. När spjällen över värmeväxlarna är helt öppna, styrs bypass-spjället att stänga.

På detta sätt reduceras tryckfallet över värmeväxlaren under vår/höst och ger en lägre fläktenergiförbrukning.

Beskrivning funktioner

HC



Styrning

Funktionen HC används för att styra reversibel värmepump i aggregat GOLD RX/HC.

Den reversibla värmepumpkretsen styrs med tre signaler:

- Stopp/Start (0/1)
- Värme/Kyla (0/1)
- Varvtalsnivå kompressor i procent (25 - 100% för GOLD RX/HC storlek 011 - 030, 12,5 - 100% för GOLD RX/HC storlek 035 - 080)

För mer information angående reversibla värmepumpar, se funktionsguide reversibel värmepump RX/HC.

Handhavande

Alla inställningar och driftsinformation sker via GOLD-aggregatets ordinarie handterminal.

Samtliga larm, köldmediekretsens olika temperaturer och tryck samt övrig driftstatus för den reversibla värmepumpen kan avläsas i handterminalen.

Utetemperaturgränser för värme och kyla samt luftflödesgränser är möjliga att ställa in i handterminalen.

Temperaturreglering

Värmepumpen har en egen reglersekvens i GOLD-aggregatets temperatursekvens. Sekvensen reglerar temperaturbehovet 0-100%, för värme- respektive kylsekvens.

Komfortfunktion

Komfortfunktionen är möjlig att välja för värme- och/eller kylfunktion.

Om komfortfunktionen är vald och temperaturbehovet lågt, aktiveras komfortläge. Driften av reversibel värmepump låses då till en lägsta nivå av kompressorvarvtalet. Den roterande värmeväxlaren tillåts reglera för att upprätthålla önskad tilluftstemperatur. Om temperaturbehovet senare överskrider lägsta nivå av kompressorvarvtalet, återgår driften till normalläge.

Avfrostning


För att detektera avfrostningsbehov mäts tryckfallet över avlufts-batteriet.

Start och stopp av avfrostningsprocessen styrs av beräkningar som tar hänsyn till en mängd olika faktorer som mäts kontinuerligt. Efter varje avfrostning sker en anpassning för att optimera processen.


För avfrostning av avlufts-batteriet (vid värmepumpsfunktion) finns fyra olika alternativ, se nedan och skisser till höger.

- Reversering av köldmediekrets.
- Reversering av köldmediekrets + Elektrisk luftvärmare
- Reversering av köldmediekrets + Recirkulationsektion RX/HC
- Reversering av köldmediekrets + Elektrisk luftvärmare + Recirkulationsektion RX/HC

Vid dimensionering föreslår produktvalsprogrammet AHU Design lämpligt avfrostningsalternativ för det specifika driftsfallet.

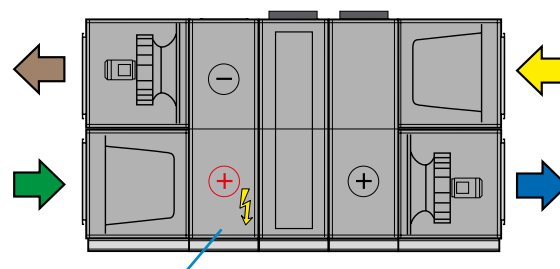

Elektrisk luftvärmare placerad i RX/HC (tillbehör)

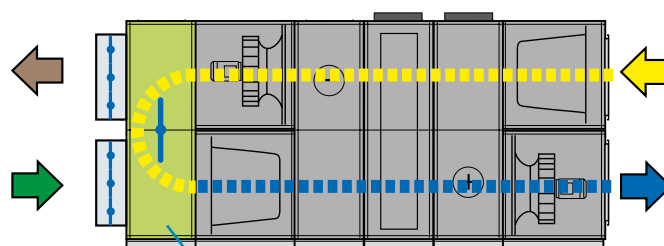

Recirkulationsektion RX/HC (tillbehör)

Uteluft Tilluft Frånluft Avluft





Beskrivning funktioner

SMART Link



SMART Link

Funktionen SMART Link är avsedd att användas för optimerad styrning av temperaturer och drift samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump.

För mer information angående vattenburna värmepumpar/kylmaskiner, se funktionsguide SMART Link/AQUA Link.

Energibesparande funktioner (vattenburna)

Kontroll av tilluftstemperatur/framledningstemperatur

Genom att jämföra tilluftstemperatur efter fläkten med framledningstemperatur till batteriet, ser utrustningen till att ventilen till batteri endast öppnas om vattnet håller en temperatur som tillför energi till luften.

Det betyder att om värmebehov föreligger och vattentemperaturen är lägre än tilluftstemperaturen, vilket kan förekomma under avfrostningscykler, tillåts inte ventilen att öppna. Vid kylbehov gäller det omvända.

Optimeringsfunktion

En kylmaskin/värmepump blir effektivare om skillnaden mellan utetemperatur och vattentemperatur är så liten som möjligt. Detta gör att energiförbrukningen minskar.

Tillförsel av energi till ett vattenbatteri styrs av en ventil. Optimering av ventilens läge så att den alltid strävar efter att vara fullt öppen, och istället styra vattentemperaturen, ger energibesparing.

AQUA Link

Med AQUA Link förses både luftbehandlingsaggregat och komfortmoduler med kyla. Även här kan energibesparingar erhållas genom att låta behovet styra vattentemperaturen.

Beroende på vilket behov som föreligger (avfuktning, kylning av tilluften, kylning av rummen via komfortmoduler), kan temperatur på kylvattnet varieras och styrningen säkerställer att kylmaskinen inte producerar kallare vatten än nödvändigt.

Beskrivning funktioner

SMART Link



SMART Link+

Funktionen SMART Link+ är avsedd för att koppla samman Swegons vätskeburna kylmaskiner och värmepumpar till luftbehandlingsaggregat GOLD. Funktionen optimerar produktionen av värme- och kylenergi.

Kommunikation sker via Modbus/TCP. All funktionalitet är inkluderad i programvaran för de enskilda produkterna, ingen extra styrutrustning behövs. SMART Link+ sparar tid vid installation, sparar energi och erbjuder ett användarvänligt gränssnitt.

Upp till tio GOLD-aggregat kan anslutas till två värmeproducenter och två kylproducenter av typ Omicron, Zeta, Tetris, Kappa och Omega.

Samtliga regleringar i GOLD för vätskeburen värme och kyla kan fritt kombineras och användas i funktionen. Regleringar för Xzone, All Year Comfort (AYC) och kombibatteri är också inkluderade.

Det är även möjligt att fritt ansluta någon av reglersekvenserna till en extern värme/kylproducent, t ex fjärrvärme eller fjärrkyla.

För mer information angående SMART Link+, se funktionsguide för SMART Link+


Optimeringsfunktion

En kylmaskin/värmepump blir effektivare om skillnaden mellan utetemperatur och vätsketemperatur är så liten som möjligt. Detta gör att energiförbrukningen minskar.

Tillförsel av energi till en vätskeburen luftkylare/luftvärmare styrs av en ventil. Optimering av ventilsens läge så att den alltid strävar efter att vara fullt öppen, och istället styra vätsketemperaturen, ger energibesparing


Exempel

2 st. GOLD RX med kombibatteri
Reversibel värmepump ZETA SKY Hi HP

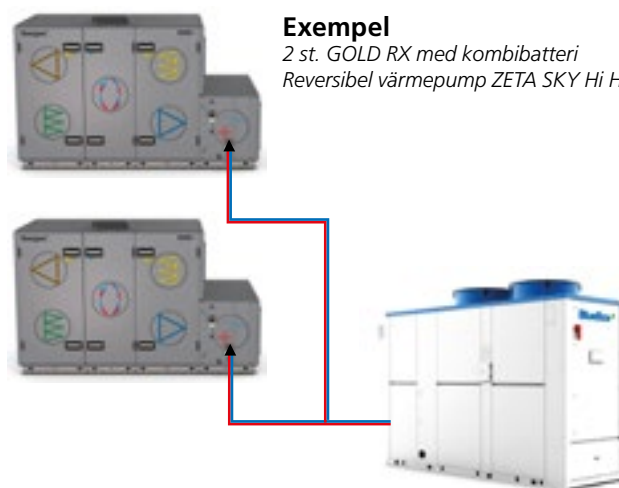

Exempel

GOLD RX med luftvärmare/luftkylare
PARASOL klimatbafflar (primärkretsar styrs via AYC)
TETRIS SKY värmepump
TETRIS SKY vätskekylare

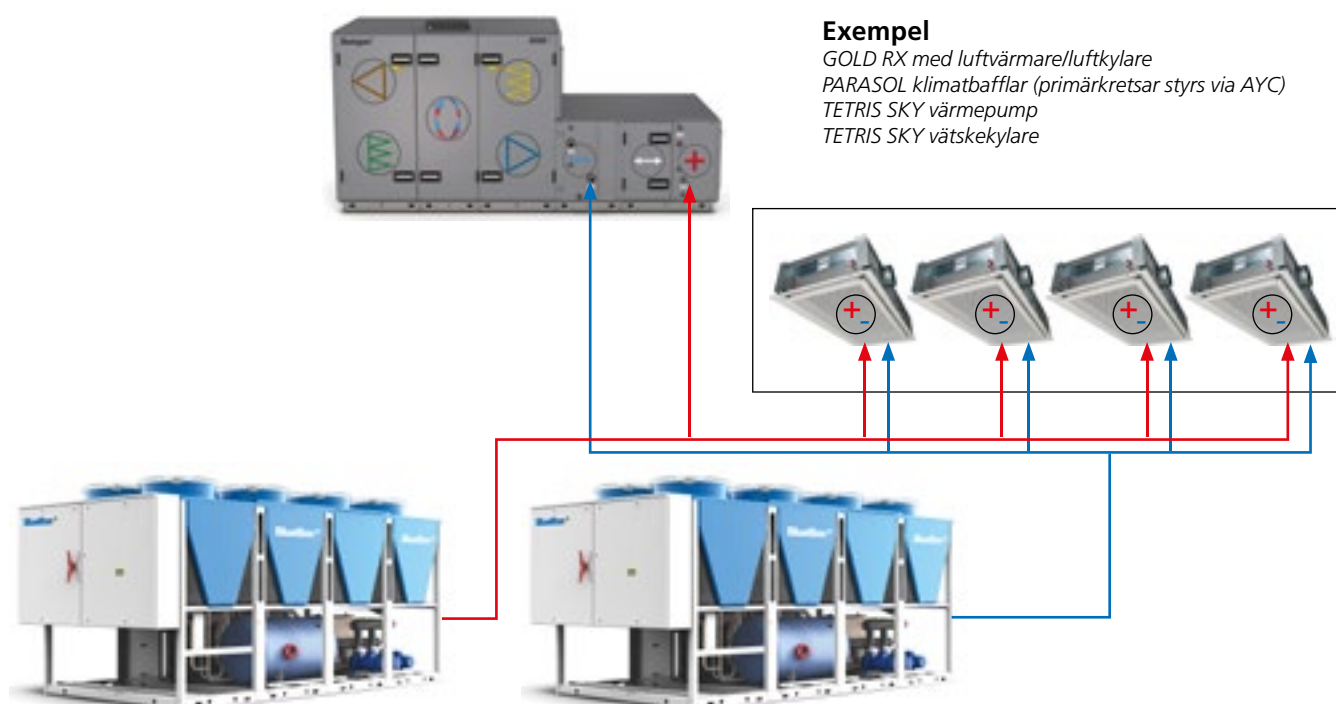

Beskrivning funktioner

Luftfuktighet



Befuktning

Evaporativ befuktning (On/Off)

Funktionen är tillämplig tillsammans med en evaporativ befuktare (ingår ej i Swegons standardsotiment).

Funktionen kräver tillbehör IQlogic+-modul och 1 st. fuktgivare, se separata installationsanvisningar. Fuktgivare monteras i frånluftskanal eller i lokal, se skiss.

Fuktigheten i frånluftskanalen/lokalen regleras mellan inställbar start- och stoppgräns.

Ett veckour med fyra tidkanaler ger möjlighet att växla mellan två inställbara start- och stoppgränser.

Observera att vid evaporativ befuktning påverkas även tilluftstemperaturen. Vid dimensionering av luftvärmare måste hänsyn till detta tas.

Ångbefuktning (0 -10 V)

Funktionen är tillämplig tillsammans med en ångbefuktare (ingår ej i Swegons standardsotiment) och är en steglös styrning via styrsignal 0-10 V, samt en kontaktfunktion som förreglar befuktaren vid stoppat aggregat, sommar-nattkyla eller om tilluftens fuktighet överstiger börvärdet med mer än 10%.

Funktionen kräver tillbehör IQlogic Plus-modul och 1 st. fuktgivare (vid tilluftsreglering) alternativt 2 st. fuktgivare (vid frånluftsreglering), se separata installationsanvisningar.

Fuktgivare monteras i frånluftskanal eller rummet samt i tilluftskanal, se skiss.

Funktionen håller fuktigheten konstant i frånluftskanalen eller rummet genom att reglera fuktigheten i tilluften.

För att förhindra att luftfuktigheten i tilluften blir för hög max-begränsas denna.

Alternativt kan luftfuktigheten hållas konstant i tilluftskanalen genom att välja reglerande fuktgivare som tilluft.

Ett veckour med fyra tidkanaler ger möjlighet att växla mellan två inställbara börvärden.

Om ångbefuktaren är försedd med en elmätare med digital pulsutgång kan energiåtgången redovisas i GOLD-aggregatets handterminal och inbyggda webbsida. Funktionen kräver tillbehöret pulsräknare.

Befuktare, larm

Larmingång kan väljas till sluten krets, öppen krets eller kontaktorfunktion.

Avfuktning

Funktionen är avsedd att avfukta tilluften för att förhindra en kondensering i tilluftskanal eller i anslutna klimatiseringsprodukter.

Avfuktningsregleringen styr, med hjälp av en luftkylare och en luftvärmare för eftervärmning, luftfuktigheten i tilluftskanalen eller frånluftskanalen.

Funktionen kräver att luftkylare är monterad före luftvärmare i tilluftskanalen, se exempel till höger.

Fuktgivare (tillbehör) monteras i tilluftskanalen respektive frånluftskanalen och ansluts till aggregat.

Kyla styrs ut för att kondensera fukten i tilluftsflödet, som sedan värms till önskad tilluftstemperatur. Detta medför en sänkning av fukthalten i tilluften.

Kylanläggningen måste vara dimensionerad så att tilluftens temperatur underskrider daggpunkten, annars sker ingen kondensering och det blir ingen avfuktning.

Fuktoptimerad rotorstyrning

Funktionen är avsedd att återvinna samt behålla luftfuktigheten inomhus på ett effektivt och kontrollerat sätt, så att ett bra inomhusklimat kan uppnås. I de fall det krävs extra befuktning kan funktionen kompletteras med någon av ovanstående befuktningsfunktioner.

Genom att styra värmeväxlarens varvtal med hänsyn tagen till lokalens och utelufts luftfuktighet kan återvinningen av fukt optimeras.


Vintertid kan en torkningsfunktion starta för att undvika tillfälligt hög luftfuktighet inomhus.

Sommartid vid hög fuktighet ute styrs rotorn till att undvika överskottsfukt i tilluften.


Vinterdriftläge kräver fuktgivare i uteluft samt i frånluft eller rum. Sommardriftläge kräver fuktgivare i uteluft och tilluft samt i frånluft.

Se även Funktionsguide Fuktoptimerad rotorstyrning.

Exempel ångbefuktning

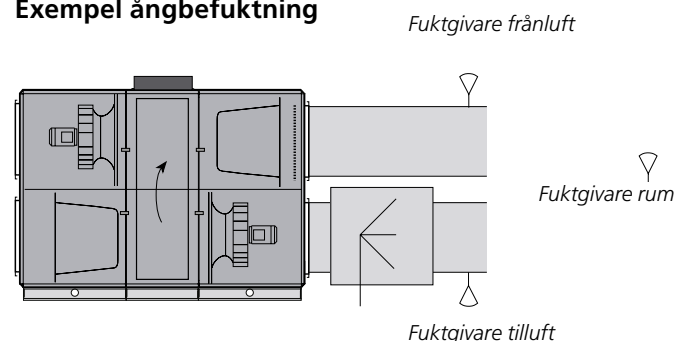

Exempel avfuktningsreglering

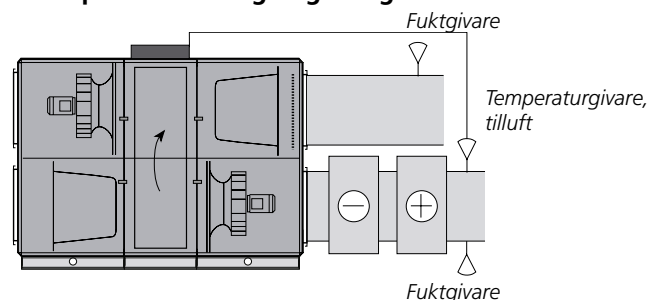


Beskrivning funktioner

ReCO₂



ReCO₂

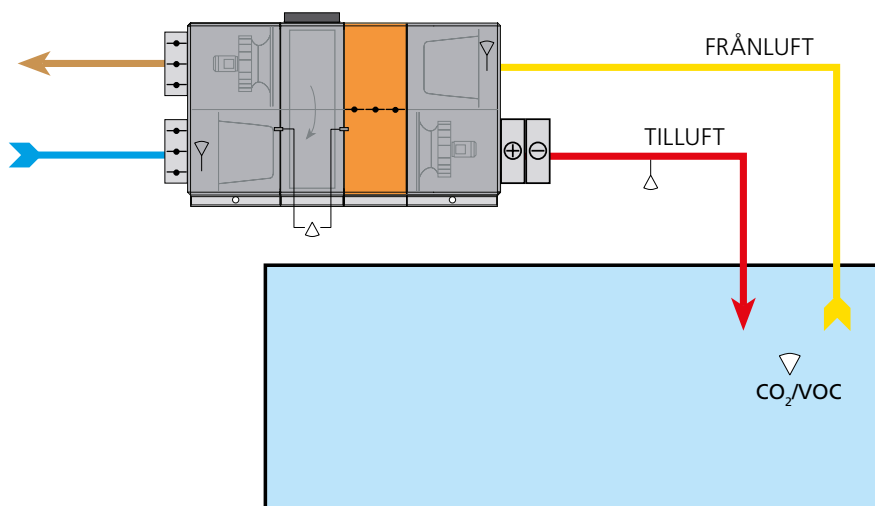

Funktionen ReCO₂ är avsedd att säkerställa luftkvalitet eller lufttemperatur, genom recirkulation av frånluft och minsta möjliga uteluftsflöde.

Funktionen kan ställas in för reglering av CO₂-/VOC-halt och/eller temperatur.

Med lägre ute- och avluftsflöde, samt lägre fläktvarvtal på frånluftsfläkten erhålls lägre energiförbrukning.

Funktionen förutsätter att uteluftsspjäll och spjäll i recirkulationsdel är försedda med modulerande spjällställdon.

Funktionen kräver en tryckgivare (tillbehör) för att mäta tryckfall över värmeväxlaren. Tryckfallet över värmeväxlaren används för att räkna fram uteluftsflödet.

För CO₂/VOC-funktion krävs också tillbehöret luftkvalitetsgivare eller VOC-givare.

För mer information, se funktionsguide ReCO₂.

CO₂/VOC. Börvärde för uteluftsflödet sänks, om luften håller tillräcklig kvalitet. Först öppnas recirkulationsspjället för att blanda in återluft. Är uteluftsflödet fortfarande för högt när recirkulationsspjället är helt öppet, börjar uteluftsspjället att stängas.

Frånluftsfläktens flödesbörvärde justeras ner med samma procentsats som uteluftsflödet, för att bibehålla balansen mellan avluft och uteluft.

Vid försämring av luftkvaliteten, regleras först uteluftsspjället till öppet läge, och sedan recirkulationsspjället till stängt läge.

CO₂/VOC+forcering luftflöde. Arbetar på samma sätt som ReCO₂ – CO₂/VOC, förutom att flödesökning tillkommer i reglersekvensen.

Om luftkvaliteten fortfarande inte är tillräcklig, när uteluftsspjället är fullt öppet och recirkulationsspjället är fullt stängt, ökas flödesbörvärdet för både tillufts- och frånluftsfläkten. Luftmängden ökas för att få större omsättning av uteluft.


Temperatur. Regleringen av recirkulationsspjäll kan ställas in att gälla för kylsekvens, värmesekvens eller båda delarna, samt för att arbeta före eller efter eftervärme/ kylreglering.

CO₂/VOC och Temperatur. Regleringen kan ställas in för reglering av både luftkvalitet och temperatur samtidigt. Om luftkvalitet eller temperatur blir styrande beror på vilken av dem som behöver störst uteluftsmängd.

Vid behov av ökat tilluftsflöde, vid värme- eller kylbehov, kan funktionerna Heating Boost och Cooling Boost aktiveras.

Beskrivning funktioner

All Year Comfort

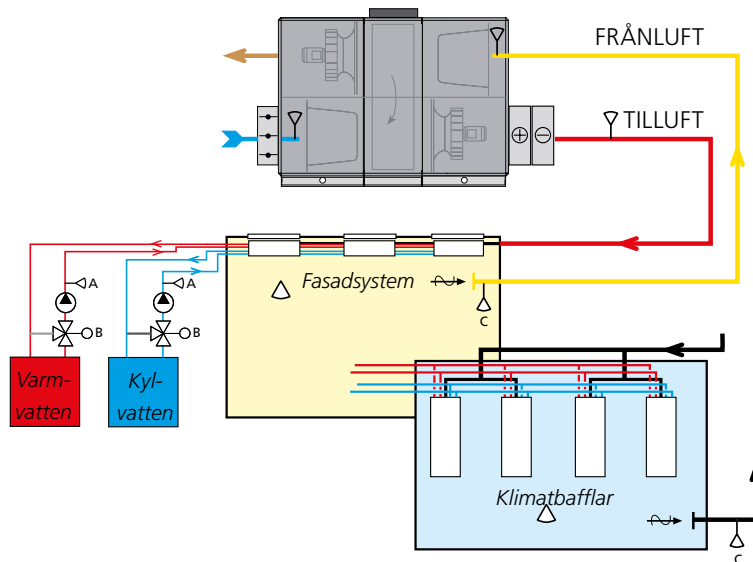

Funktionen All Year Comfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem m m.

Denna funktion kräver en separat apparatlåda (tillbehör). För dagpunktsreglering krävs även tillbehöret fuktgivare frånluft.

Övrig erforderlig utrustning kan vara ventilställdon, 3-vägs ventil, cirkulationspump m m.

Funktionen konstanthåller kyl- resp. varmvattentemperaturen i det anslutna kyl- och värmesystemet till önskat värde.

Vattentemperaturen mäts med två anläggningstemperaturgivare (se A i bild ovan) som monteras på vattenrör efter reglerventil (se B i bild ovan).

Se även Avfuktningsreglering under Fukt.

För mer information, se funktionsguide All Year Comfort.

Utekompensering

För att primärvattenkretsens temperatur skall kunna anpassas till byggnadens konstruktion och utomhustemperaturen, justeras framledningstemperaturens börvärde efter utetemperaturen enligt en inställbar kurva. Kurvan kan anpassas till olika förhållanden genom fyra inställbara punkter.

Rumskompensering

Vid extra kyl- respektive värmebelastning kan framledningstemperaturen för kyl- respektive varmvatten justeras.

Börvärdet för framledningstemperaturen påverkas av rumstemperaturen. Börvärde för varmvattenreglering sänks när rumstemperatur överstiger inställt gränsvärde. Börvärde för kylvattenreglering ökas när rumstemperatur understiger inställt gränsvärde.

Nattblockering möjliggör blockering av funktionen nattetid.

Nattkompensering

Om lokalen är outnyttjad nattetid och helg kan vattentemperaturen justeras för att spara energi.

Börvärdet för framledningstemperaturen sänks (värmekrets) respektive höjs (kylkrets) under inställd period.

Via två tidkanaler är det möjligt att ställa in perioder för natt respektive helg.

Dagpunktskompensering (endast kylvatten)

Frånluftens fukthalt och temperatur (se C i bild ovan) mäts för att säkerställa att det inte bildas kondensutfällning på kalla metalltor.

Med hjälp av uppmätta värden för relativ fukthalt och temperatur, beräknas den aktuella dagpunkten (den temperatur vid vilken fukten kondenserar). När dagpunkten överstiger kylvattentemperaturen höjs kylvattenbörvärdet för att motverka kondensutfällning.

För att kompensera kyleffektföruster vid stigande kylvattentemperatur kan luftflödet ökas för att leda bort mer överskottsvärme.

Pump/ventil

Pumpen för värmekretsen startas och stoppas enligt inställda utetemperaturgränser.

Pumpen för kylkretsen samkörs med GOLD-aggregatet och är stoppad när aggregatet är avstängt. Möjlighet finns även att stoppa pumpen för kylkretsen när inställd utetemperatur underskrids.

Pumparna är möjliga att larmövervaka och ventilerna övervakas genom larm vid avvikande ventilläge.

För att motverka igensättning av pumpar och ventiler, vid längre stillestånd, kan dessa motionsköras enligt inställda tidsintervaller.

Beskrivning funktioner

MIRU



MIRUVENT – GOLD

Takfläkt MIRUVENT kan anslutas till ett GOLD-aggregat. GOLD-aggregatets styrutrustning är helt förberedd för att styra MIRUVENT.

Nedan följer en beskrivning av de funktioner som är möjliga att påverka/erhålla information om via GOLD-aggregatets handterminal eller via kommunikation med överordnat system. De enskilda funktionerna beskrivs djupare i katalogen för MIRUVENT.

Styrning

Med hjälp av bus-kommunikation kan upp till tre takfläktar kopplas till ett GOLD-aggregat. Beroende på antal takfläktar krävs två eller fler anslutningssatser (tillbehör) innehållande kabeladapter och kommunikationskabel.

I handterminalen är det möjligt att välja om takfläkten skall styras parallellt med GOLD-aggregatet, samt om den skall följa aggregatets låg-/högfartsdrift.

Samtliga tidkanaler kan ställas in separat för varje ansluten takfläkt via GOLD-aggregatets handterminal.

Det är också möjligt att externt styra takfläkten stopp/låg/hög från t ex en timer eller annan extern signal (kräver tillbehöret IQlogic+).

Balanserad ventilation

När takfläktarna används för variabelt flöde kan funktionen balanserad ventilation användas. Det är möjligt att välja vilken/vilka takfläktar som skall ingå i funktionen.

Vid balanserad frånluft summeras samtliga aktiverade takfläktars luftflöde ihop. Frånluftsflödet i GOLD-aggregatet minskas med motsvarande mängd, därigenom blir tilluftsflödet lika med det totala frånluftsflödet och balanserad ventilation uppnås i byggnaden.

Vid balanserad tilluft summeras samtliga aktiverade takfläktars luftflöde ihop. Tilluftsflödet i GOLD-aggregatet ökas med motsvarande mängd, därigenom blir tilluftsflödet lika med det totala frånluftsflödet och balanserad ventilation uppnås i byggnaden.

Funktionen förutsätter tillbehören tryckgivare för flödesmätning och eventuell tryckreglering.

Flödes-/tryckreglering

Beroende på vald funktion är det möjligt att ställa in önskat börvärde för tryck eller flöde, lågfart och högfart, i GOLD-aggregatets handterminal.

Avläsning

Följande värden kan avläsas i GOLD-aggregatets handterminal för respektive takfläkt:

Luftflöde*. Kanaltryck*. Aktuellt börvärde för flöde/tryck*. Temperatur*. SFP. Effekt. Energiförbrukning i kWh. Driftsnivå. Larm från anslutna givare och typ av larm från MIRUVENTs motorstyrning.

**Visas beroende av vilka givare som är anslutna till MIRU.*

Beskrivning funktioner

MIRU




Temperaturkompensering

Temperaturkompensering av luftflödet kan aktiveras om man vill förskjuta luftflödet som en funktion av utetemperatur eller rumstemperatur.

Vid Flödesreglering förskjuts det aktuella börvärdet för luftflöde. Vid tryckreglering förskjuts det aktuella börvärdet för tryck.

Funktionen kräver att en uteluftsgivare (tillbehör) ansluts till GOLD-aggregatet

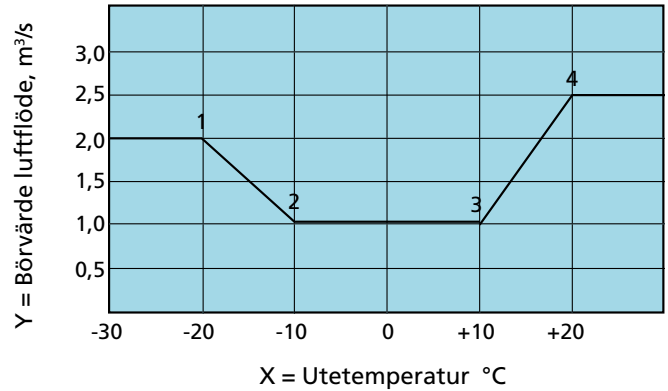

Exempel:

Flödesreglerad takfläkt. Samma princip kan tillämpas på en tryckreglerad takfläkt, men då sker reduktion av tryck i Pa.

Vid utetemperatur under -20 °C (X1) är flödesbörvärdet konstant 2,0 m³/s (Y1).

Vid utetemperatur mellan -20 °C (X1) och -10 °C (X2) reduceras luftflödet från 2,0 m³/s (Y1) till 1,0 m³/s (Y2) enligt kurva.

Vid utetemperatur mellan -10 °C (X2) och 10 °C (X3) är flödesbörvärdet konstant 1,0 m³/s (Y2 och Y3).

Vid utetemperatur mellan 10 °C (X3) och 20 °C (X4) ökas luftflödet från 1,0 m³/s (Y3) till 2,5 m³/s (Y4) enligt kurva.

Vid utetemperatur över 20 °C (X4) är flödesbörvärdet konstant 2,5 m³/s.

Kommunikation

När takfläkt MIRUVENT ansluts till GOLD-aggregatets styrutrustning ges också möjlighet till kommunikation med överordnat system via Modbus TCP, Modbus RTU, Exoline eller BACnet IP för samtliga anslutna takfläktar.

Värden för tryck och flöde kan avläsas och ställas in. Samtliga tidkanaler kan ställas för respektive takfläkt. Möjlighet till energiavläsning, temperatur och summalarm.

Beskrivning funktioner

Ingångar/Utgångar



Extern övervakning

Kan till exempel användas om aggregatet skall styras/övervakas via DUC eller PLC-system.

Upp till två IQlogic⁺-moduler (tillbehör) kan användas för externa driftfunktioner. Upp till tre IQlogic⁺-moduler (tillbehör) kan användas för extern kommunikation via BACnet, Modbus eller Exoline (modul A/B/C).

Utgångar

Digitala utgångar

Varje IQlogic⁺-modul har två relästyrda utgångar.

Val av funktioner görs i handterminalen.

Med en IQlogic⁺-modul kan maximalt två av nedanstående funktioner kombineras som standard, med ytterligare en IQlogic⁺-modul kan antalet kombinationer utökas till fyra:

- Aggregat i drift
- Aggregat i automatisk drift
- Aggregat i manuell drift
- Aggregat i lågfartsdrift
- Aggregat i högfartsdrift
- A-larm
- B-larm
- Spjällrelä
- Värmeväxlare
- Värmeväxlare, avfrostning
- Eftervärme
- Eftervärme effektreducering
- Heating Boost
- Morning Boost
- Intermittent nattdrift
- Luftflöde, nedreglering
- Extra reglersekvens 1, värme
- Extra reglersekvens 1, kyla
- Kyla
- Cooling Boost
- Sommarnattkyla
- Tilluftsfläkt i drift
- Frånluftsfläkt i drift
- Internt brandlarm utlöst
- Externt brandlarm 1
- Externt brandlarm 2
- Externt brandlarm 1 eller 2
- Något brandlarm
- Externt brandlarm 1 med prioritet
- Externt brandlarm 2 med prioritet
- Internt brandlarm utlöst med prioritet
- Förvärme
- HC avfrostning
- HC avfrostning med recirkulation
- HC värme
- HC kyla
- Filterkalibrering

Analoga utgångar

Varje IQlogic⁺-modul har två analoga utgångar. Dessa indikerar aktuellt tillufts- respektive frånluftsflöde.

Ingångar

Digitala ingångar

Varje IQlogic⁺-modul har två digitala ingångar.

Val av funktioner görs i handterminalen.

Med en IQlogic⁺-modul kan maximalt två av nedanstående funktioner kombineras som standard, med ytterligare en IQlogic⁺-modul kan antalet kombinationer utökas till fyra:

- Larmåterställning.
- Kylvattenreglering AYC externt stopp.
- Varmvattenreglering AYC externt stopp.
- MIRU 1-3 externt stopp
- MIRU 1-3 externt lågfart
- MIRU 1-3 extern högfart
- Eftervärme larmgång
- Kyla larmgång 1
- Kyla larmgång 2

Analoga ingångar

Varje IQlogic⁺-modul har två analoga ingångar.

Val av funktioner görs i handterminalen.

Med en IQlogic⁺-modul kan maximalt två av nedanstående funktioner kombineras som standard, med ytterligare en IQlogic⁺-modul kan antalet kombinationer utökas till fyra:

- Börvärdesförskjutning av temperatur.
- Börvärdesförskjutning tilluftsflöde.
- Börvärdesförskjutning av frånluftsflöde.

Extern kommunikation modul A/B/C

IQlogic⁺-moduler för extern kommunikation kan användas och styras helt separat av övervakningssystem (BMS). Påverkar inte GOLD-aggregatets interna styrsystem.

En AI, en AO, en DI, en DO och två ingångar för temperaturgivare finns på varje IQlogic⁺-modul. Temperaturgivare skall vara av fabrikat Swegon.

Funktionen aktiveras i aggregatets handterminal eller via ett kommunikationsgränssnitt.

Beskrivning funktioner

Kommunikation



Kommunikation

Möjlighet till kommunikation och övervakning är inbyggt som standard i GOLD.

Kommunikation till överordnat fastighetssystem kan upprättas via två olika gränssnitt, Ethernet eller EIA 485.

Följande protokoll kan erhållas som standard utan extra kommunikationsenhet: Modbus TCP, Modbus RTU, Metasys N2, Exoline och BACnet IP.

Kommunikation via inbyggd webb-server

GOLD har en inbyggd webb-server som gör det möjligt att kommunicera med aggregatet via ett nätverk.

Man får då tillgång till samma vyhantering och möjligheter till inställningar, avläsning och visualisering som i GOLD-aggregatets handterminal, samt en e-post funktion med upp till tio användare för vidarebefordran av larm.

Allt som behövs är en dator med webb-läsare, t ex Internet Explorer, Chrome, Safari med flera.

Wi-Fi

Aggregatets styrenhet är, som standard, utrustad med Wi-Fi funktion och kan kopplas upp mot t ex bärbar dator eller smartphone.

Samma vyhantering och möjligheter till inställningar, avläsning och visualisering som i GOLD-aggregatets handterminal erhålls.

Allt som behövs är en webb-läsare, t ex Internet Explorer, Chrome, Safari med flera.

Kommunikation via överordnat fastighetssystem

Omfattningen av kommunikationen är beroende av programvara och programmering av denna. GOLD-aggregatet i sig ger möjlighet till heltäckande kommunikation av värden, inställningar och funktioner.

Ytterligare information om gränssnitt, protokoll och konfiguration finns på www.swegon.se (com).


Swegon INSIDE

GOLD kan kopplas mot molntjänsten Swegon INSIDE för kommunikation eller åtkomst av webbsida på distans.

För att få åtkomst till den inbyggda webbservern på distans krävs INSIDE Connect 4g router.

För att enbart kommunicera med utvalda parametrar via Swegon INSIDE behövs ingen INSIDE Connect.

För ytterligare information, se www.swegon.se (com).

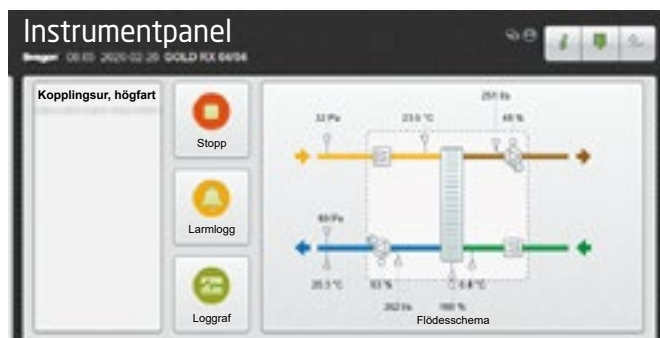

Exempel på flödesbild från den inbyggda webb-servern.

Beskrivning funktioner

Grundinställning



Grundinställning

Används för att spara, hämta och återställa inställningar.

Igångkörningsprotokoll, allmänt

Efter avslutad installation och driftsättning av GOLD-aggregatet, kan ett igångkörningsprotokoll skapas via aggregatets webbsida och ett pdf-dokument kan genereras.

Beroende på inloggad behörighetsnivå (installation eller service), redovisas tillgängliga parametrar på respektive nivå.

Igångkörningsprotokoll, uppgifter

Ett antal uppgifter om placering, kund, adress m.m. fylls i på webbsidan. Ett fritt textfält för anteckningar finns. När protokollet skapas, inkluderas dessa uppgifter.

Igångkörningsprotokoll, utförande

Igångkörningsprotokollet innehåller endast de funktioner och parametrar som är aktiva för det specifika aggregatet. Igångkörningsprotokollet kan även sparas lokalt på styrt-rustningens SD-kort.

Luftbehandlingsinställningar/ kommunikationsinställningar

Luftbehandlingsinställningar/kommunikationsinställningar sparas/hämtas till/från styrenhetens interna minne eller externt SD-kort/USB-minne som kan föras in i styrenheten.

Datum och tid för senast sparade säkerhetskopior kan avläsas.



Beskrivning funktioner

Manuell test



Manuell test

Manuell testkörning kan ske av in- och utgångar, fläktar och värmeväxlare med mera.

Används vid installation eller felsökning för att testa att inkopplingar och funktioner fungerar korrekt.

Endast åtkomlig via handterminal (ej webbsida).

IQnavigator



IQnavigator (handterminal)

Handterminalens ljusstyrka kan ställas in i fyra olika lägen (Auto/Låg/Medium/Hög) och knappljud kan aktiveras och ljudvolym ställas i fem steg.

Endast åtkomlig via handterminal (ej webbsida).

Filhanterare



I filhanteraren kan filer på SD-kort/USB hanteras, till exempel kan logg-filer, luftbehandlingsinställningar och kommunikationsinställningar sparas eller tas bort.

SD-kort/USB ska vara placerat i aggregatets styrkort (ej handterminal).